JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目　　编号：ZHJL-006

致：大安市爱康新能源开发有限公司业主项目部

事由：关于光伏场区深水鱼塘的设计问题

内容：深水鱼塘设计如下：

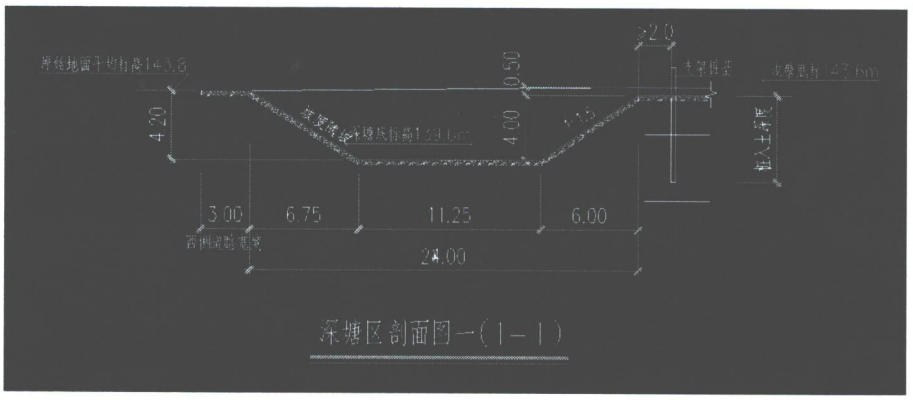

深塘区剖面图一(1-1)

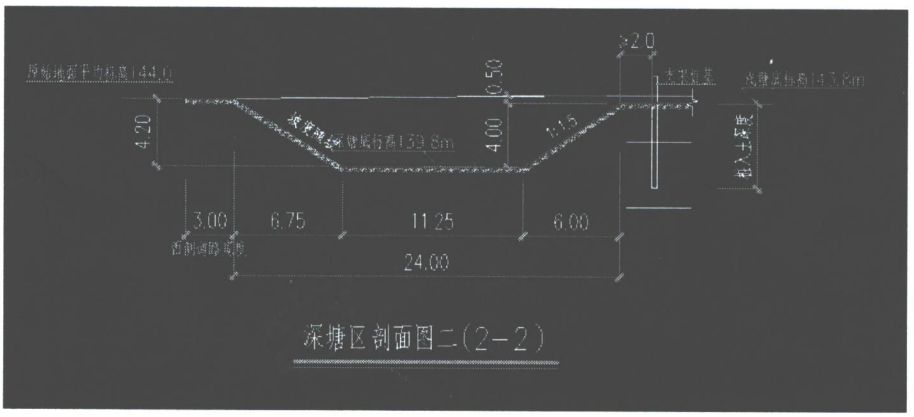

深塘区剖面图二(2-2)

现今深水鱼塘已按上图开始开挖，但图纸未设计护坡，且当地土质为碱性土，未设计护坡后期可能会影响到电站整体安全（深水鱼塘放坡处长期受水浸泡，雨水冲刷，放坡处逐渐被侵蚀，最终将会侵蚀到管桩基础及道路基础）鉴于此情况建议业主单位尽快联系设计单位对该处设计进行优化。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：王奇志

日　　期：2016 年 7 月 11 日

注　本表一式 二 份，由监理项目部填写，业主项目部、监理项目部各存 一 份