



监理工作联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-DMLZ-003

致：秦皇岛港城电力工程有限公司（单位）

主题：箱逆变基础抹灰出现开裂和使用的防虫网达不到设计要求

内容：在监理现场巡视过程中发现你单位（1）箱逆变基础抹灰结束后部分区域出现开裂现象（2）箱变基础百叶窗后所使用的防虫网为纱网不是设计要求的不锈钢防虫网。针对以上问题请你单位尽快整改并报业主及监理验收。

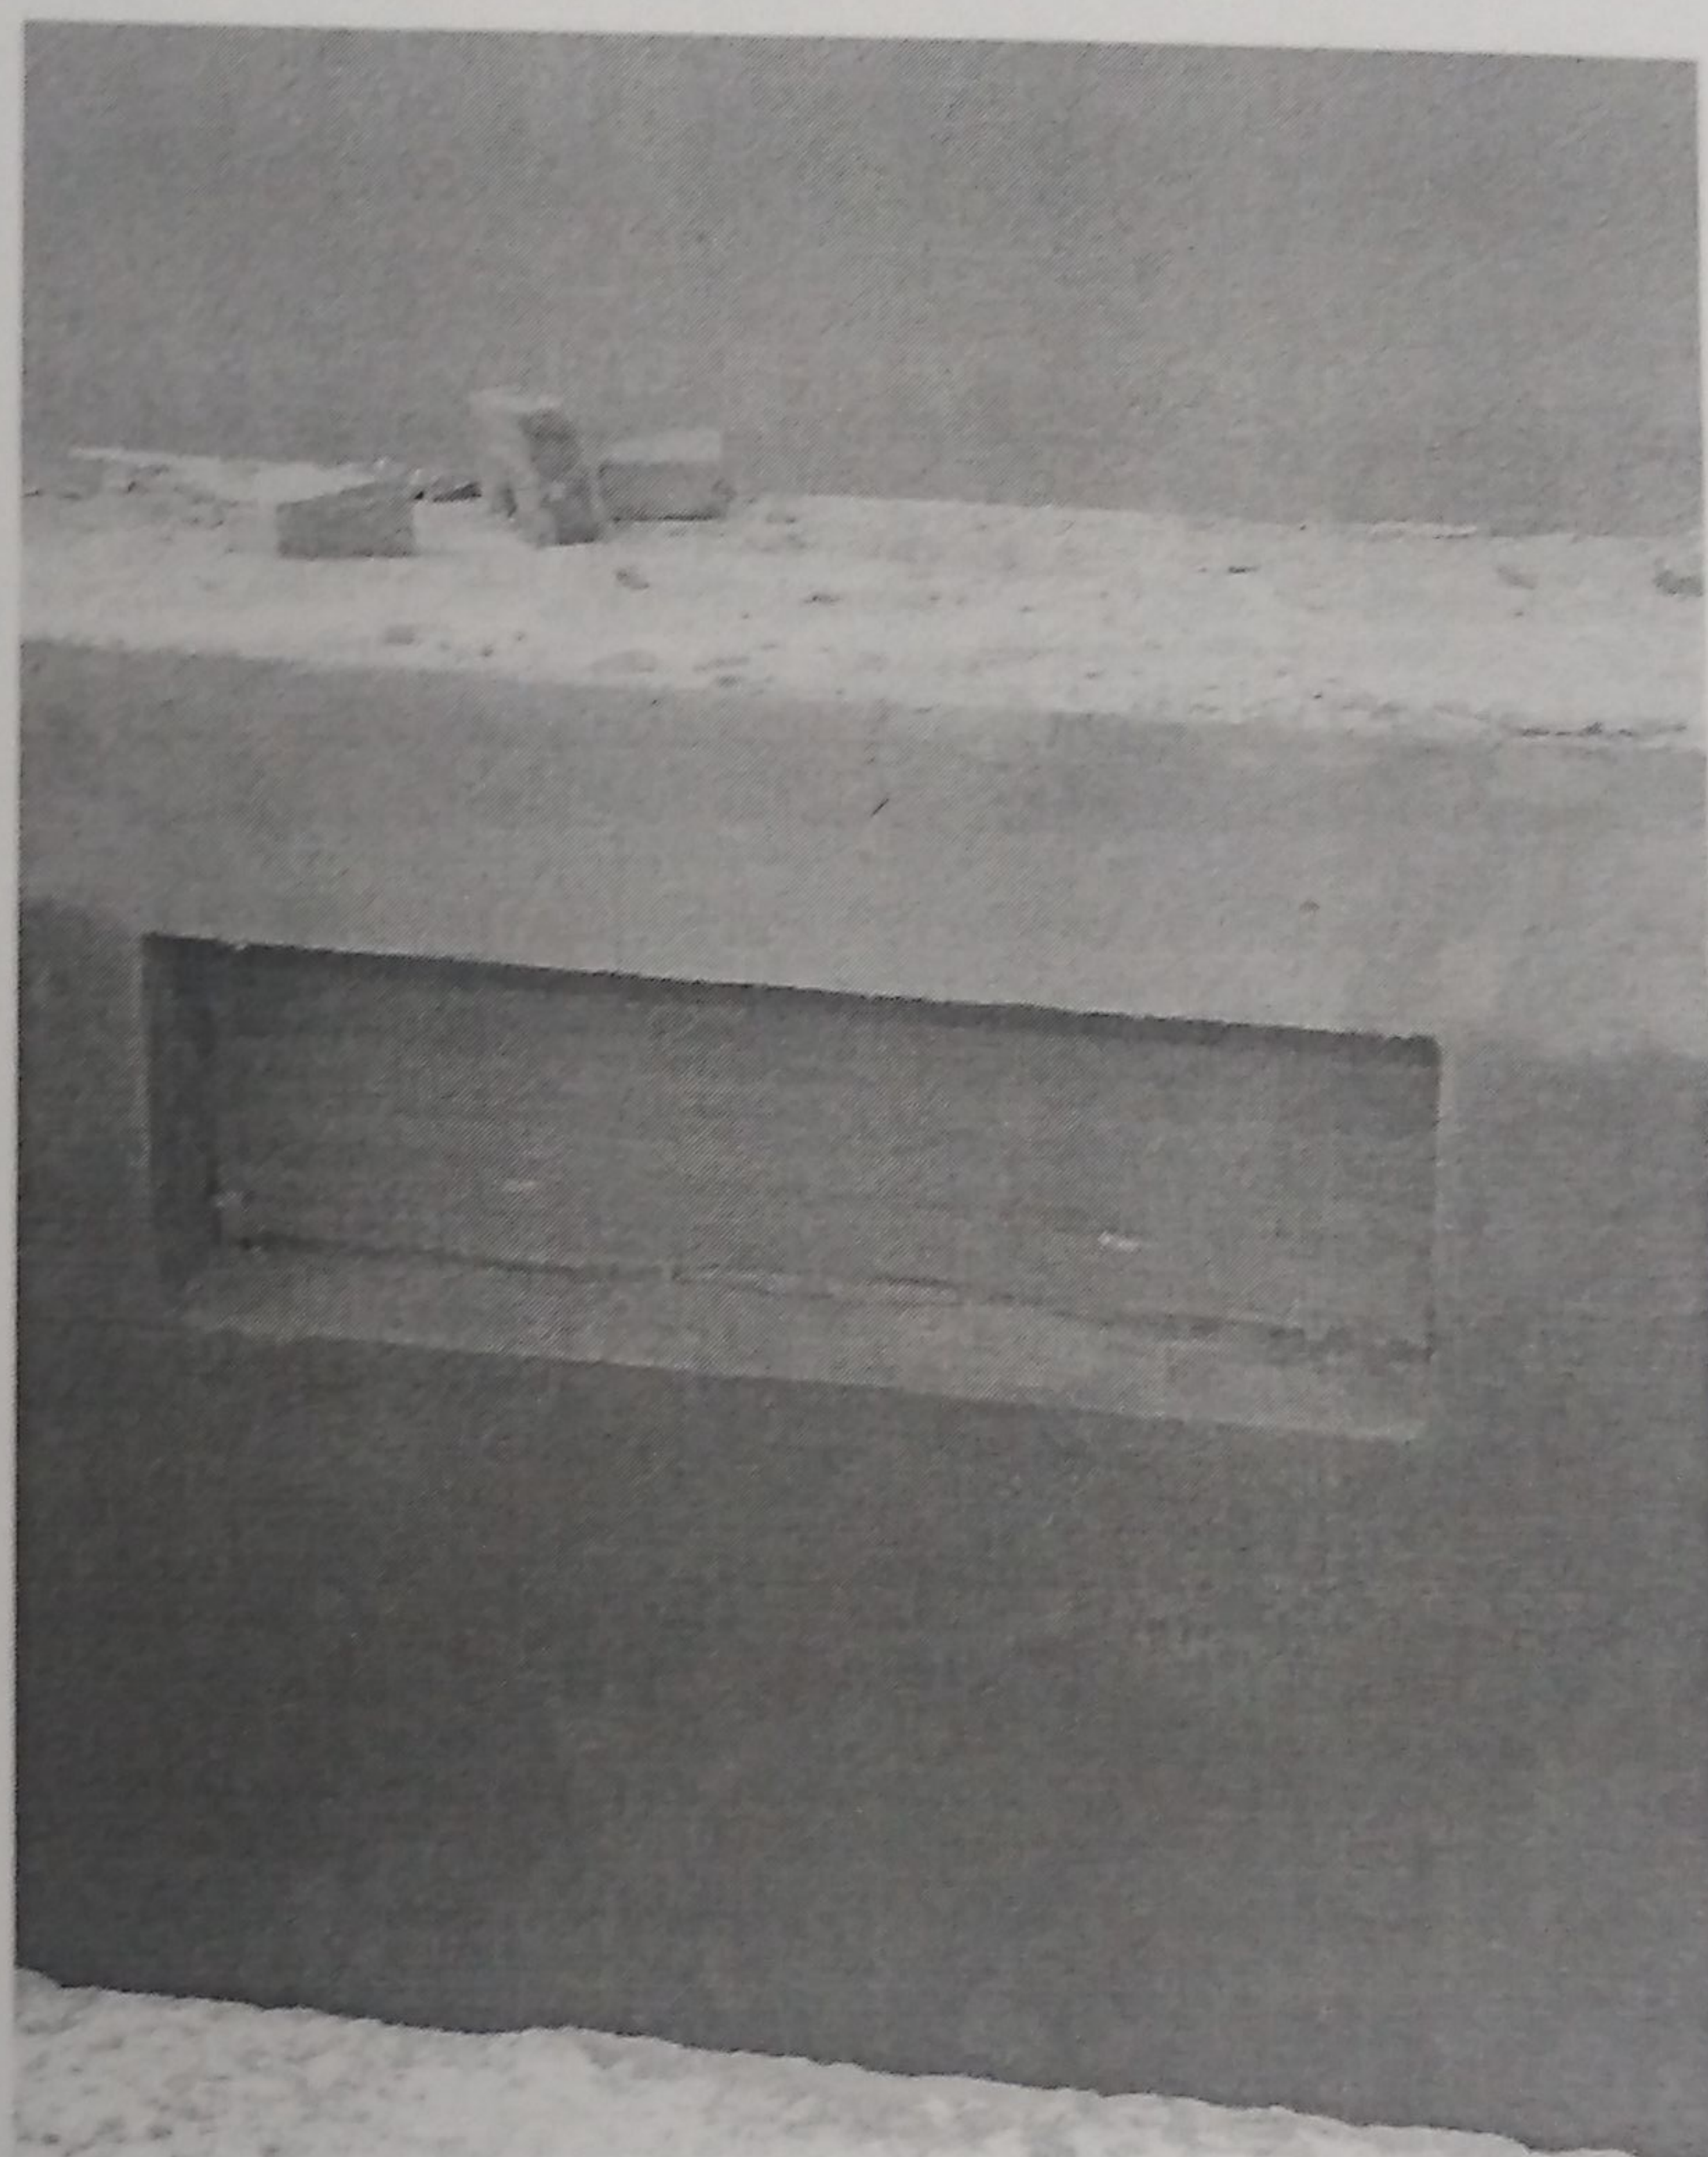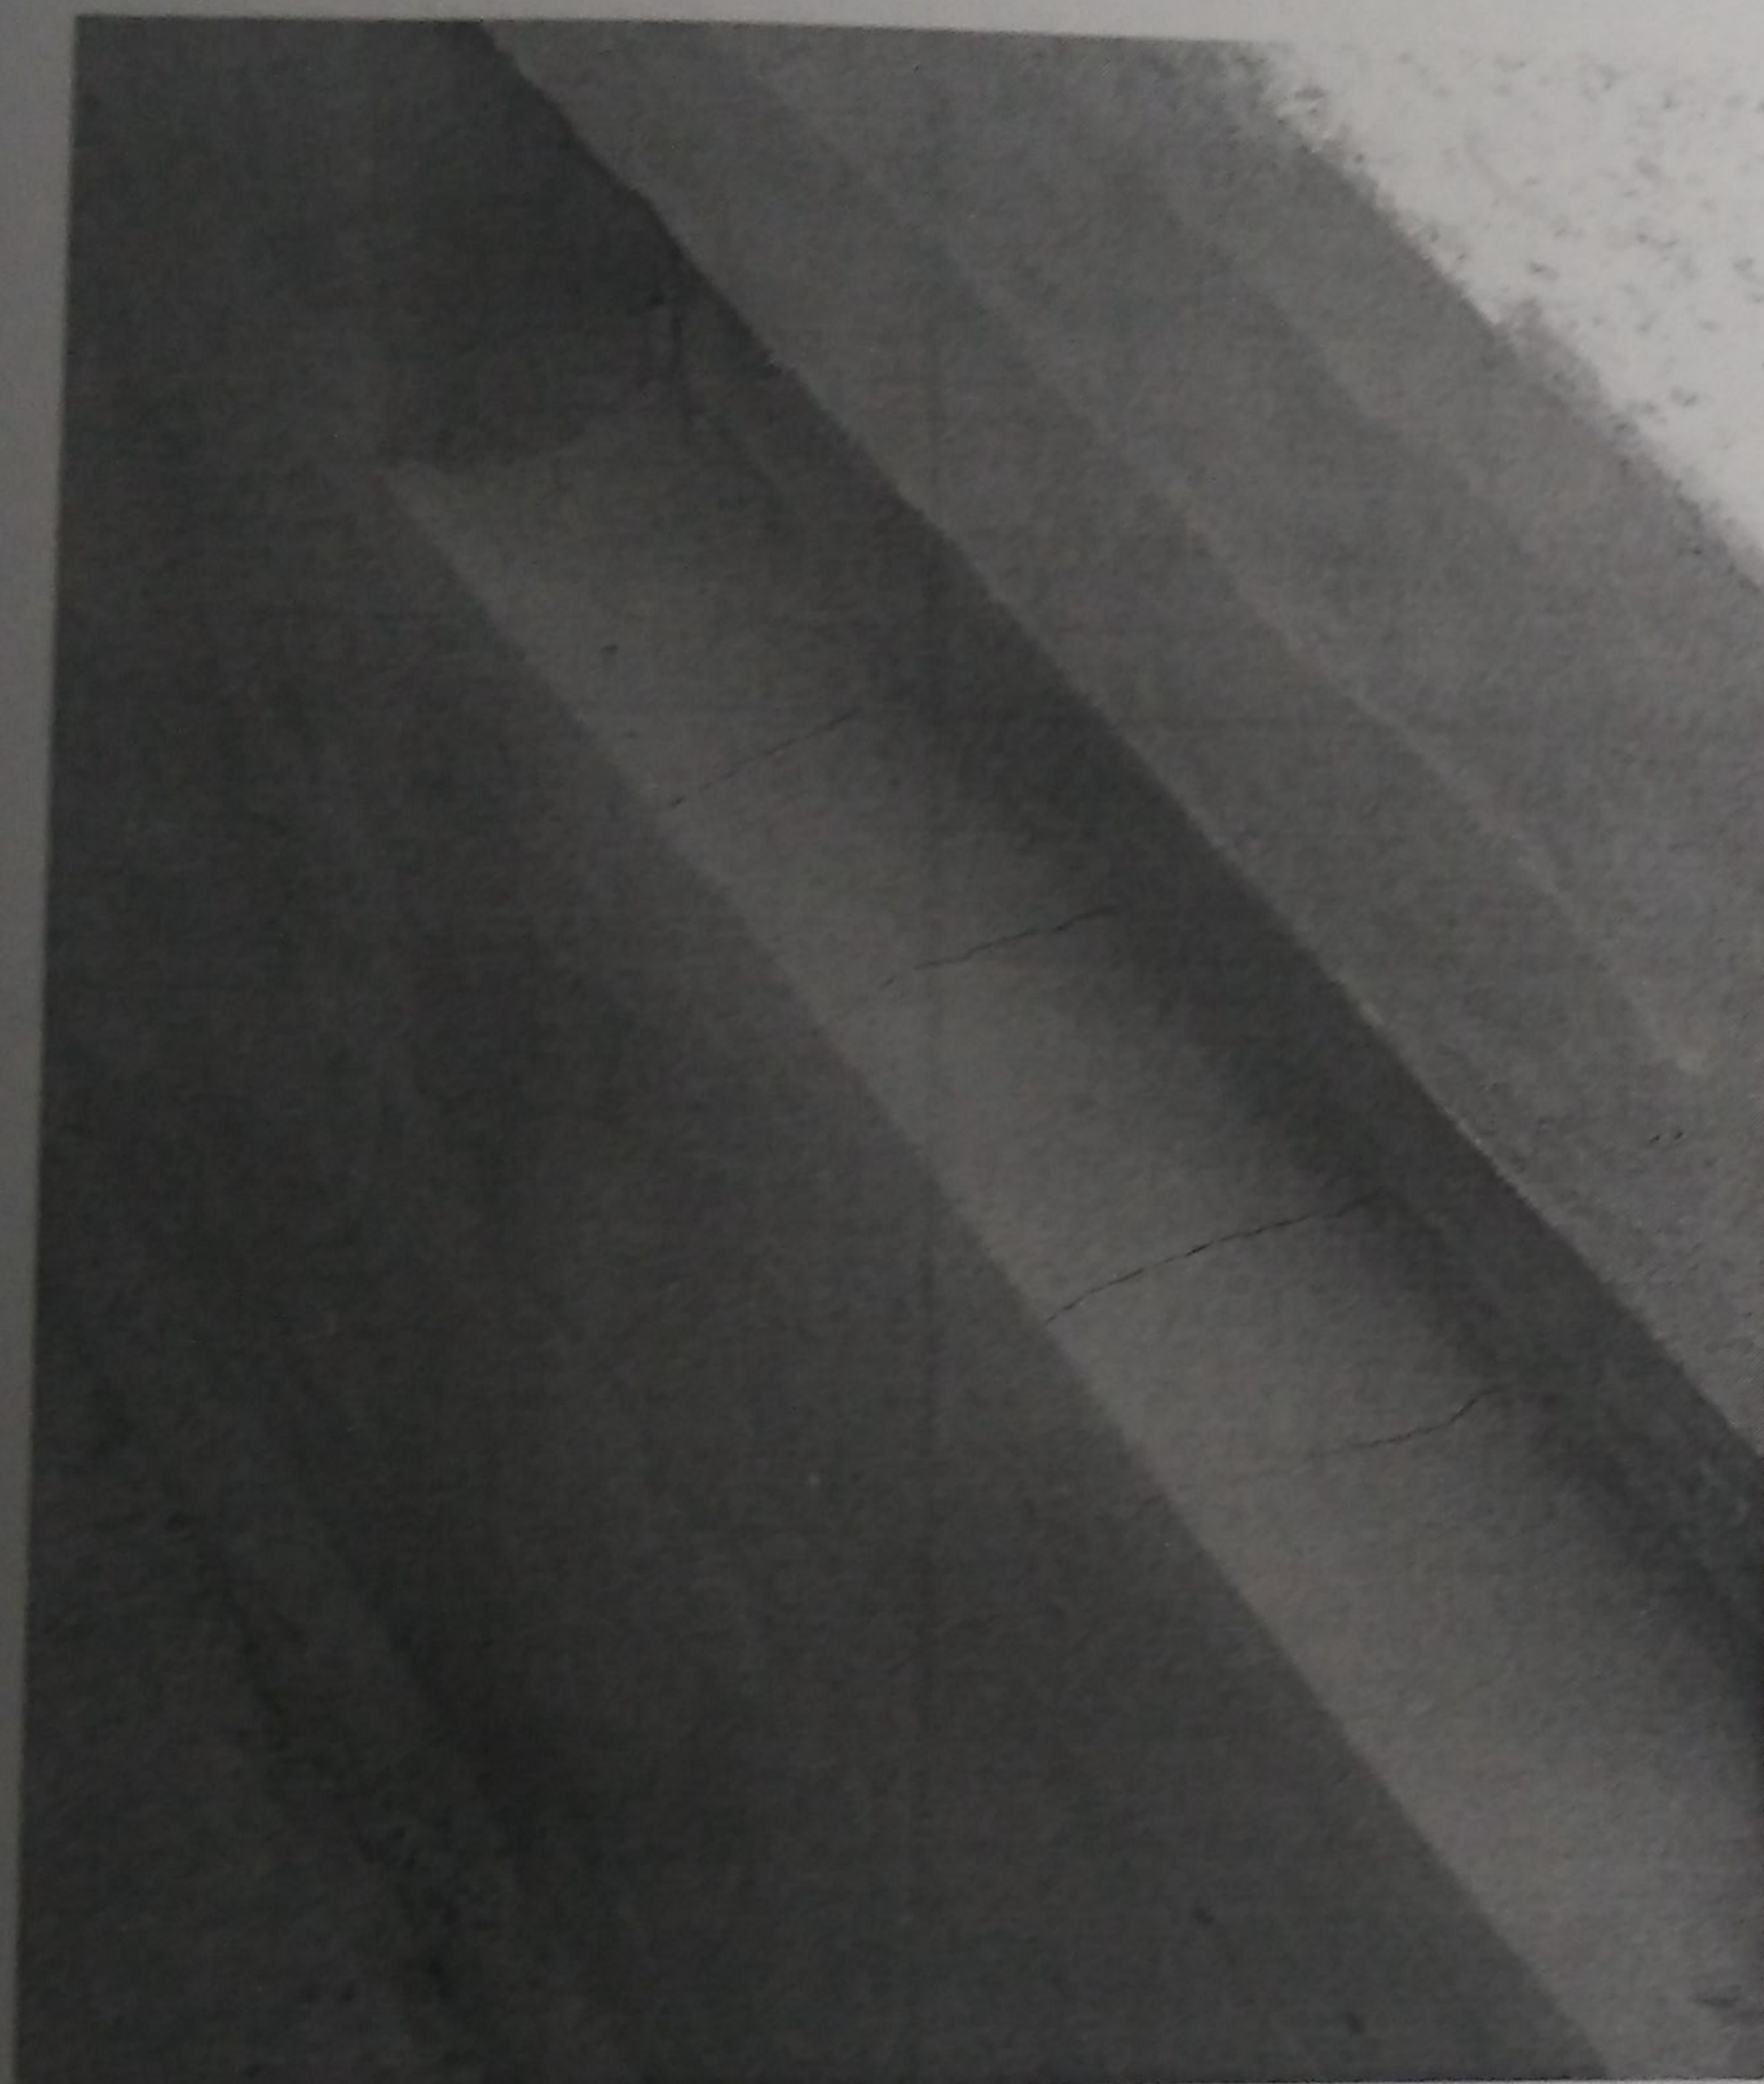

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



2016.10.11

填报说明：