

## 监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-055

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于光伏场区施工现场遗留整改问题；

- 一、赵家沟光伏场区目前加固桩正在施工，要求你单位要严格检查及包括水泉光伏场区也有明显断桩情况。必须一次性处理整改到位。避免重复整改。
- 二、赵家沟光伏场区及水泉部分组件贴地面情况。你单位必须对此事进行整改。
- 三、对联合、王三沟光伏场区的遗留问题及未完成工程量，要抓紧时间进行完工。并对所有工程施工安全、质量进行管控。
- 四、以上几条望你单位重视。

见附件：

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2019年5月2日


注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。





(水泉场区)



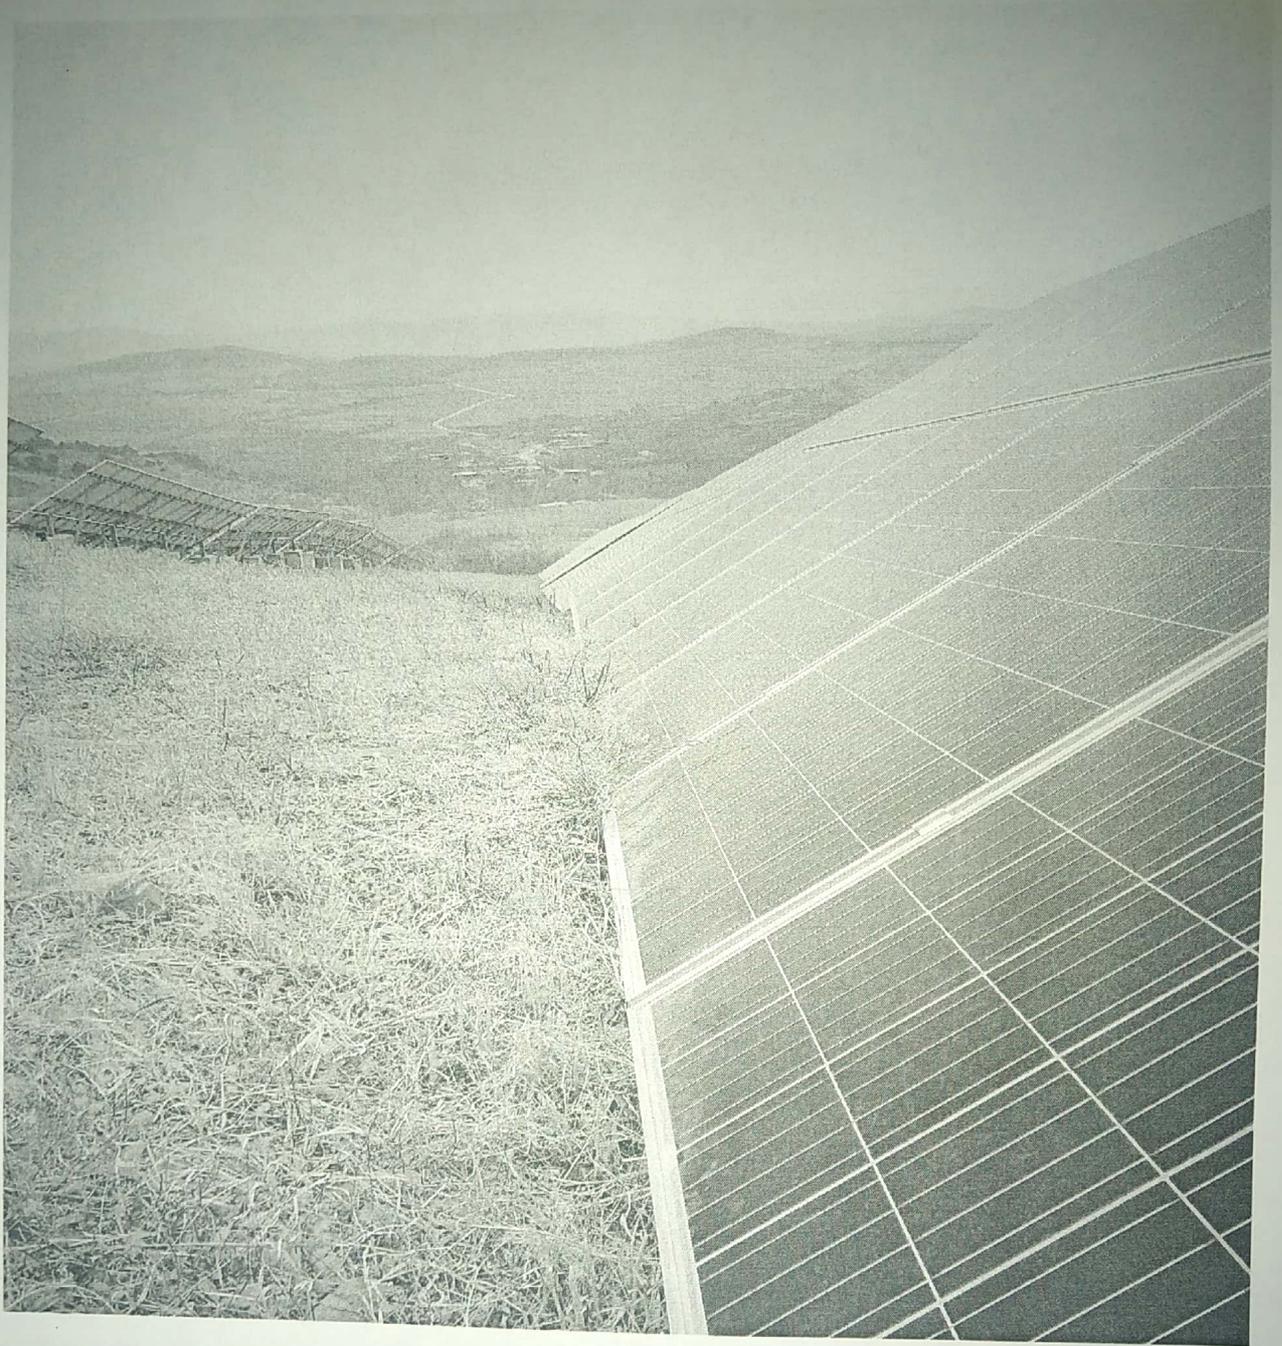

(组件贴地面)

