

监理工作联系单


工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-065

致：中清能绿洲科技股份有限公司


事由：关于现场安全、质量等相关事宜

- 1、经业主领导检查发现 14 单元、21 单元等部位大棚基础局部下沉严重（见图 2）
- 2、北区 21#、22#、23#等单元杂草茂密，天气干燥很容易造成大面积火灾。（见图 1）
- 3、场区施工道路扬尘严重，已造成严重污染。

针对以上问题，要求贵单位立即采取有效措施，对全场区基础进行排查整改；每天对施工道路进行洒水降尘；对场区杂草茂密的地方进行除草，杜绝火灾事故的发生。

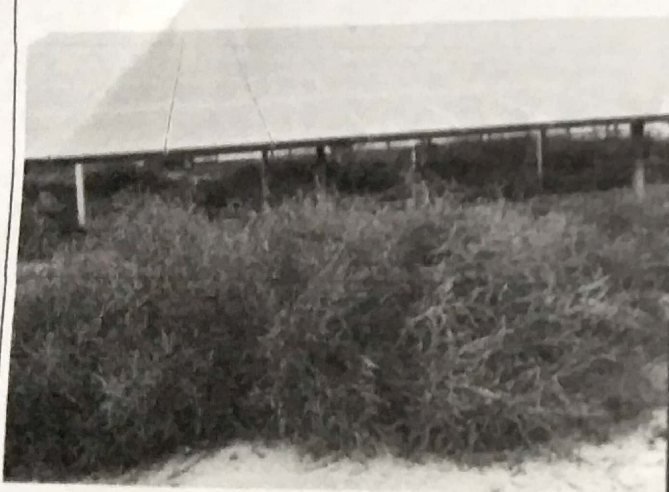

1

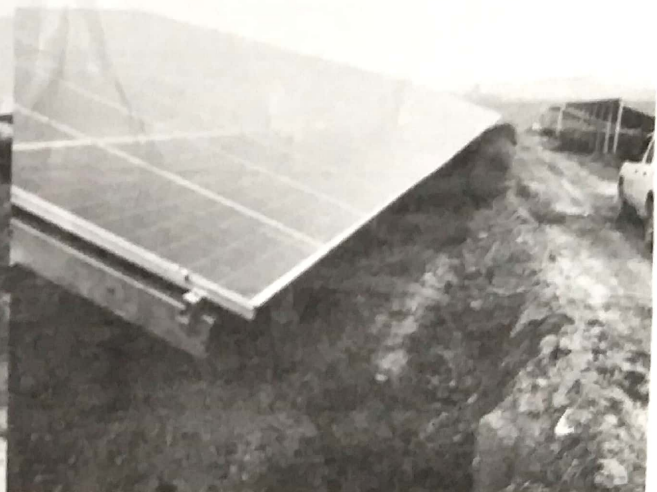

2

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：周书山

日

期：2017年12月7日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位