

表 B.1 监理工作联系单


工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-023

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 现场安全事宜

内容: 你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目, 现场临电接线不规范, 存在安全隐患。

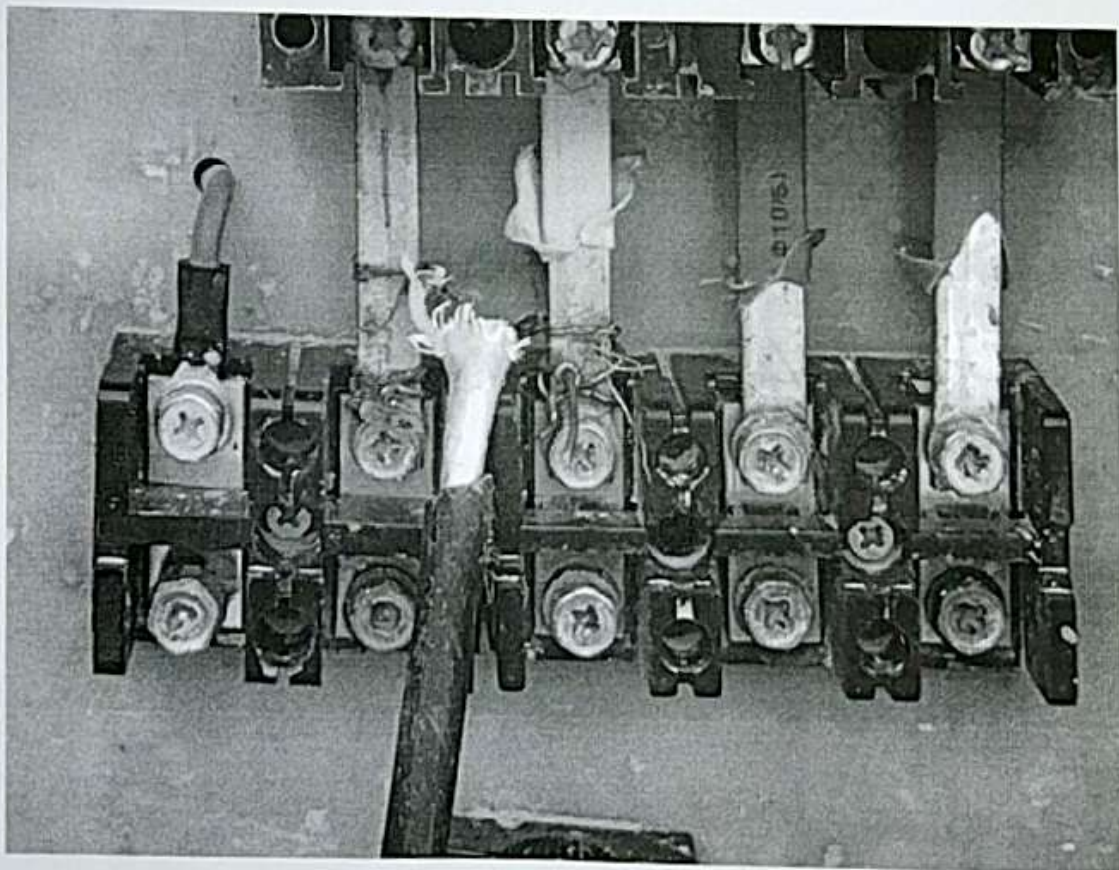

现要求你单位规范现场临电的使用, 正确接线, 及时消除安全隐患。

本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。