

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目


编号：CZZH-LXD-035

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：工程安全事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，已经开始并网发电，现场仍存在以下安全隐患：

- 1、开关站内未悬挂警示标牌；
- 2、钢管杆塔周围未做安全防护栏。

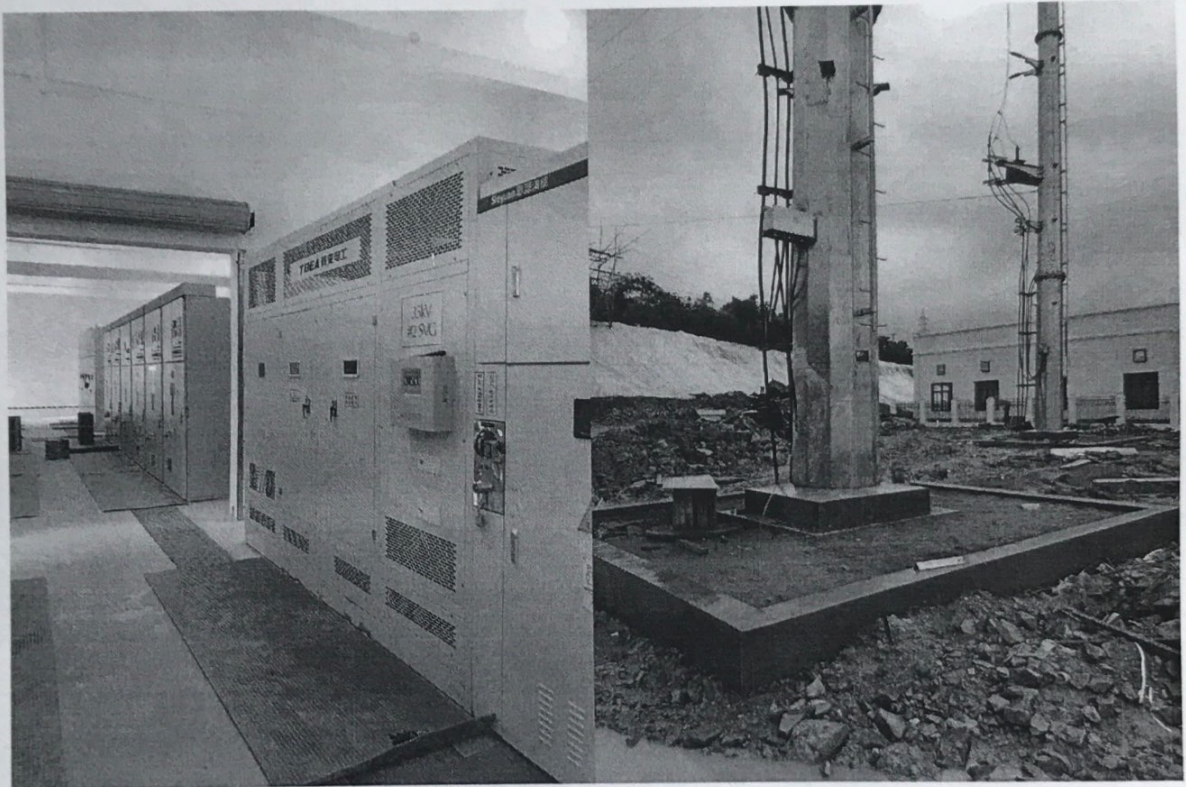

现要求你单位立即落实整改，及时悬挂安全标识标牌，钢管杆塔四周尽快安装防护栏。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.06.13

填报说明：本表一式三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。