

监理工程师联系单

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式项目


编号: ZHJL-0014

致: 江苏省江建集团有限公司

主题: 关于质量方面相关事宜

内容:

我方在巡视中发现你单位在对逆变器 1*4mm² 电缆安装时, 接头紧固螺栓安装工具没使用专用工具安装, 导致螺栓遭到破坏。现要求你单位立即整改。

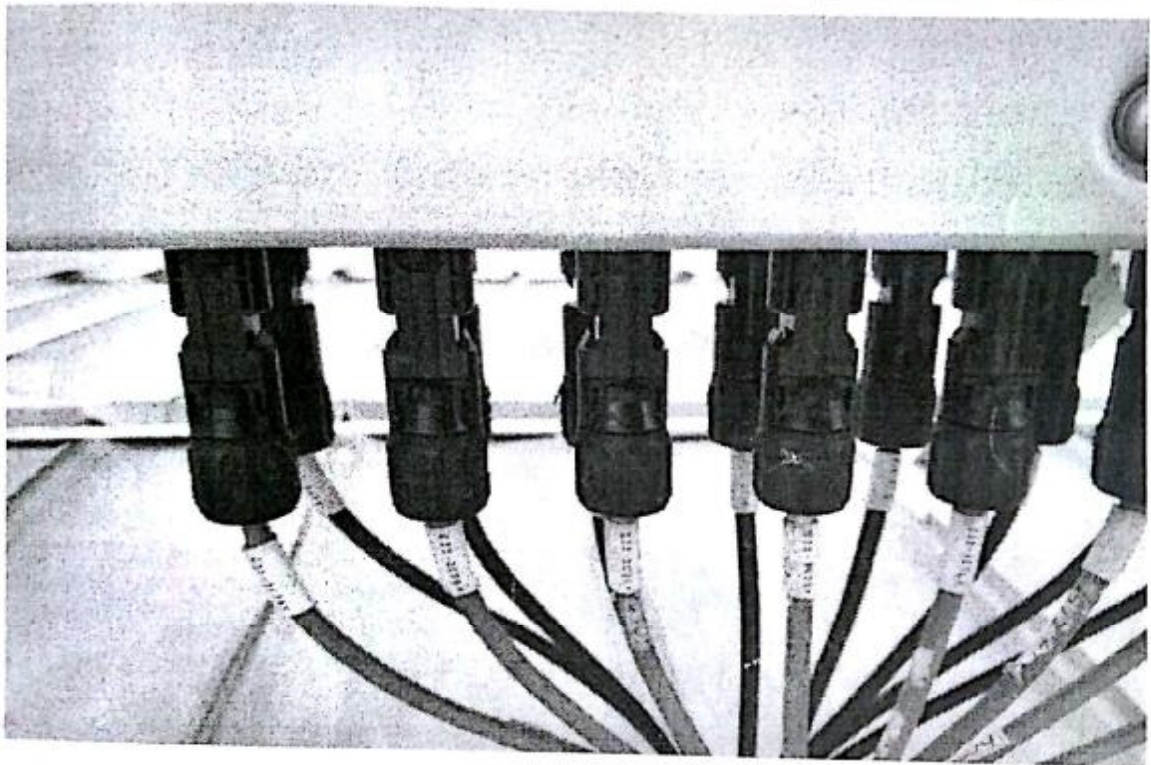

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师

日期:



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。