

监理工作联系单

工程名称：内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

编号：JXM6—006

致：南京东送电力科技有限公司施工项目部

事由：


关于外线铁塔吊装施工事宜

内容：

1、外线铁塔吊装过程中，发现现场施工人员将铁塔塔材置于起重机支撑脚垫木底部，极易造成塔材镀锌层损坏、变形；

2、现场施工过程中，发现一名施工人员未佩戴安全帽，安全意识淡薄；

现要求你项目部针对外线高空作业，及时对施工人员进行安全交底，确保现场施工安全。同时对外线铁塔塔材进行有效保护措施，杜绝再出现此类事件。

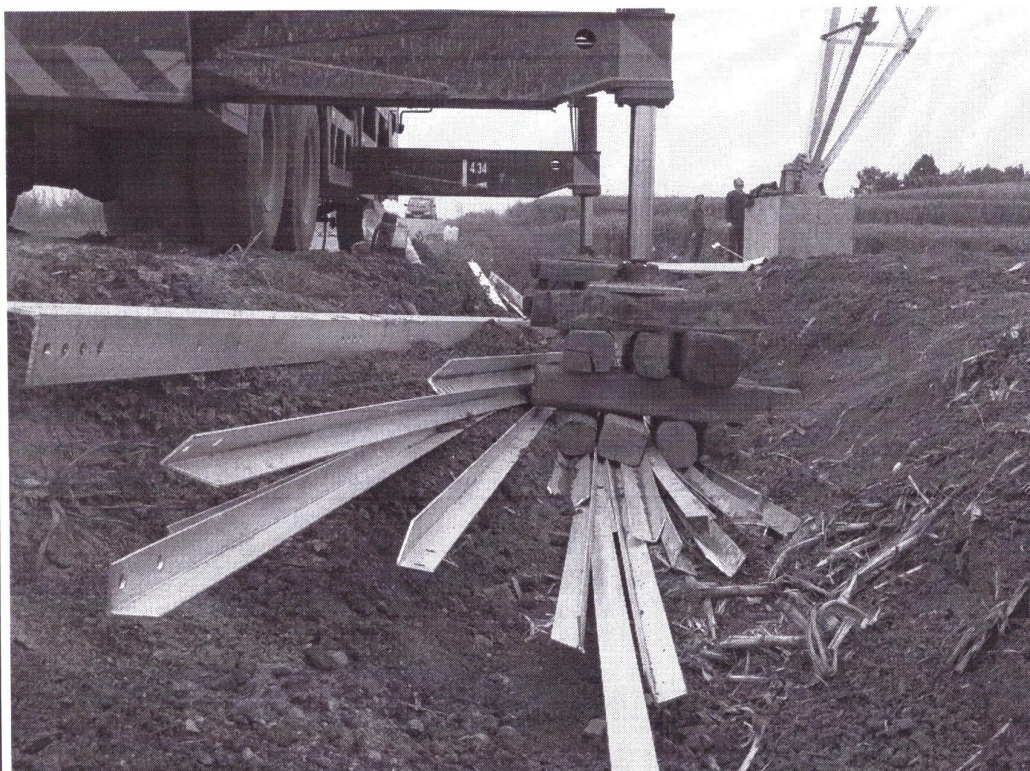

塔材被压

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2017

年

5

月

5

日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。