

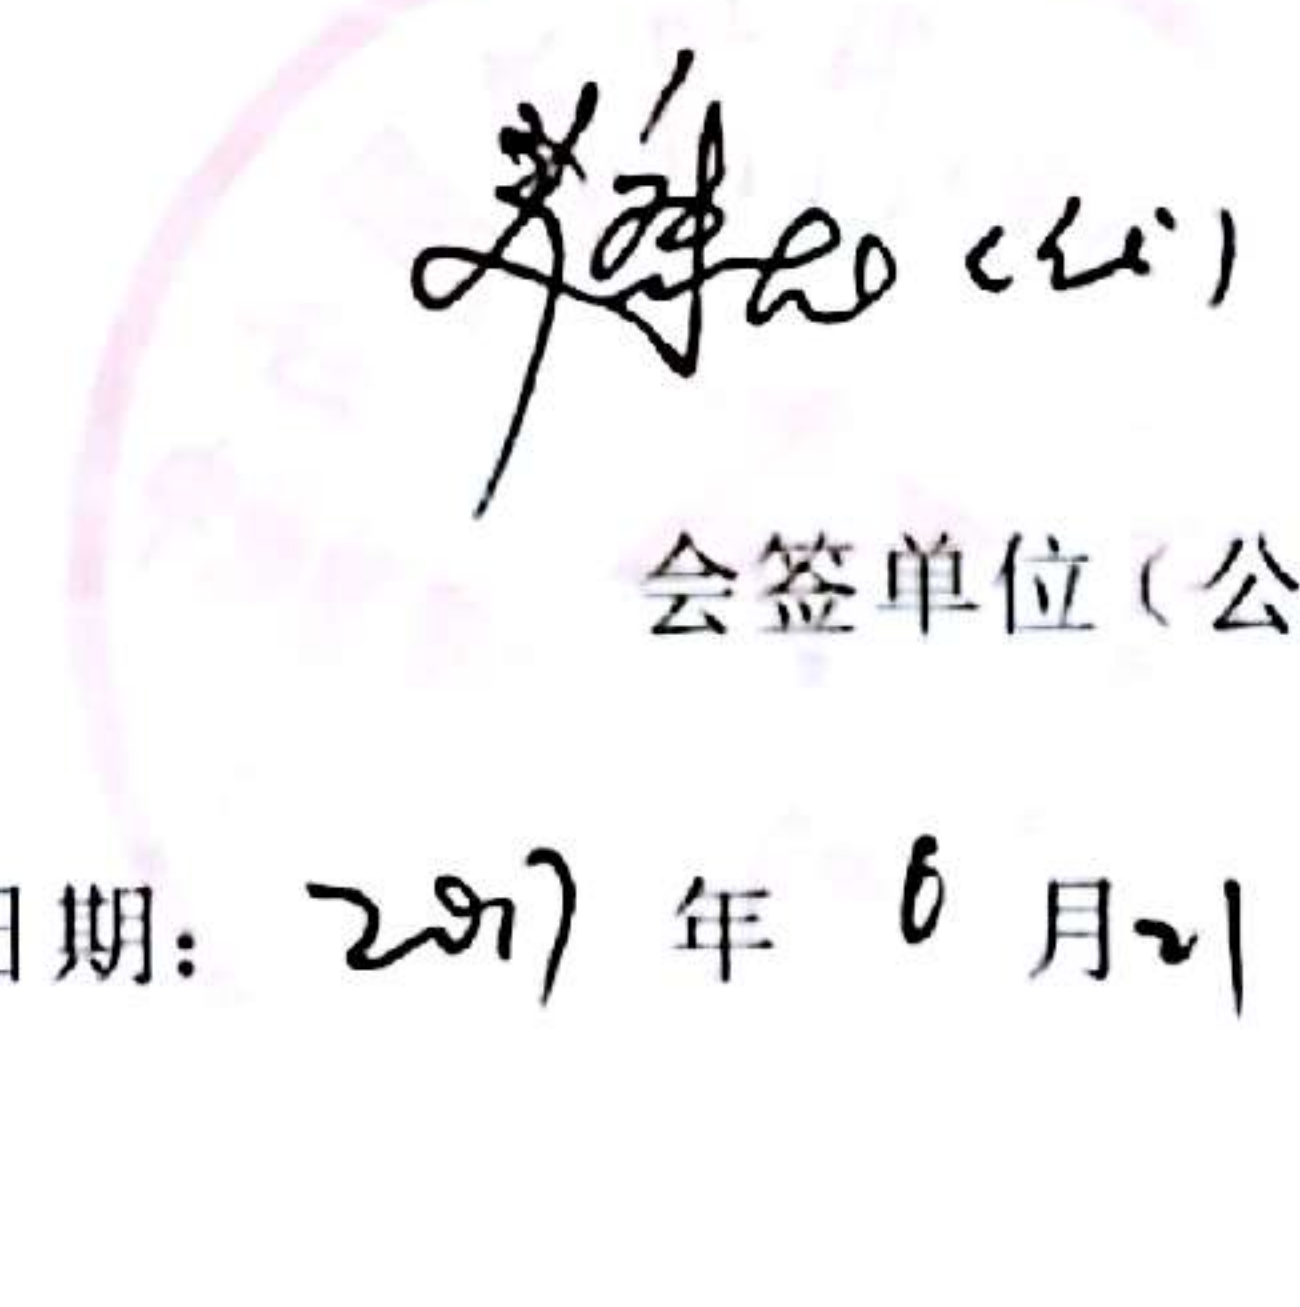


SH/T3503-J112	工程联络单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL -023	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
<p>事由：关于电缆沟回填事宜；</p> <p>内容： 工程接近尾声，为了做好隐隐回填工作，后期主要是电缆沟回填事宜，监理要求总包单位要高度重视，必需按图纸施工铺设红砖，回填前需上报监理验收后回填。强制回填的，一切后果由责任单位承担。自今日起执行。</p> <p style="text-align: right;">监理单位：专业监理工程师：黎建光</p> <p style="text-align: right;">日期：2017年6月20日</p>			
<p>监理单位处理意见： 监理建立电缆敷设台账，做好详细回填记录，要求总包单位相互配合。</p> <p style="text-align: right;">处理单位负责人：（签字） 刘军刚</p>			
<p>总包单位意见： 按规范及图纸施工。</p> <p style="text-align: right;">负责人：李学军（代） 日期：2017.6.21</p>			
<p>建设单位代表：</p>  <p>日期：2017年6月20日</p>	<p>监理单位代表：</p>  <p>日期：2017年6月20日</p>	<p>施工单位代表：</p>  <p>日期：2017年6月21日</p>	