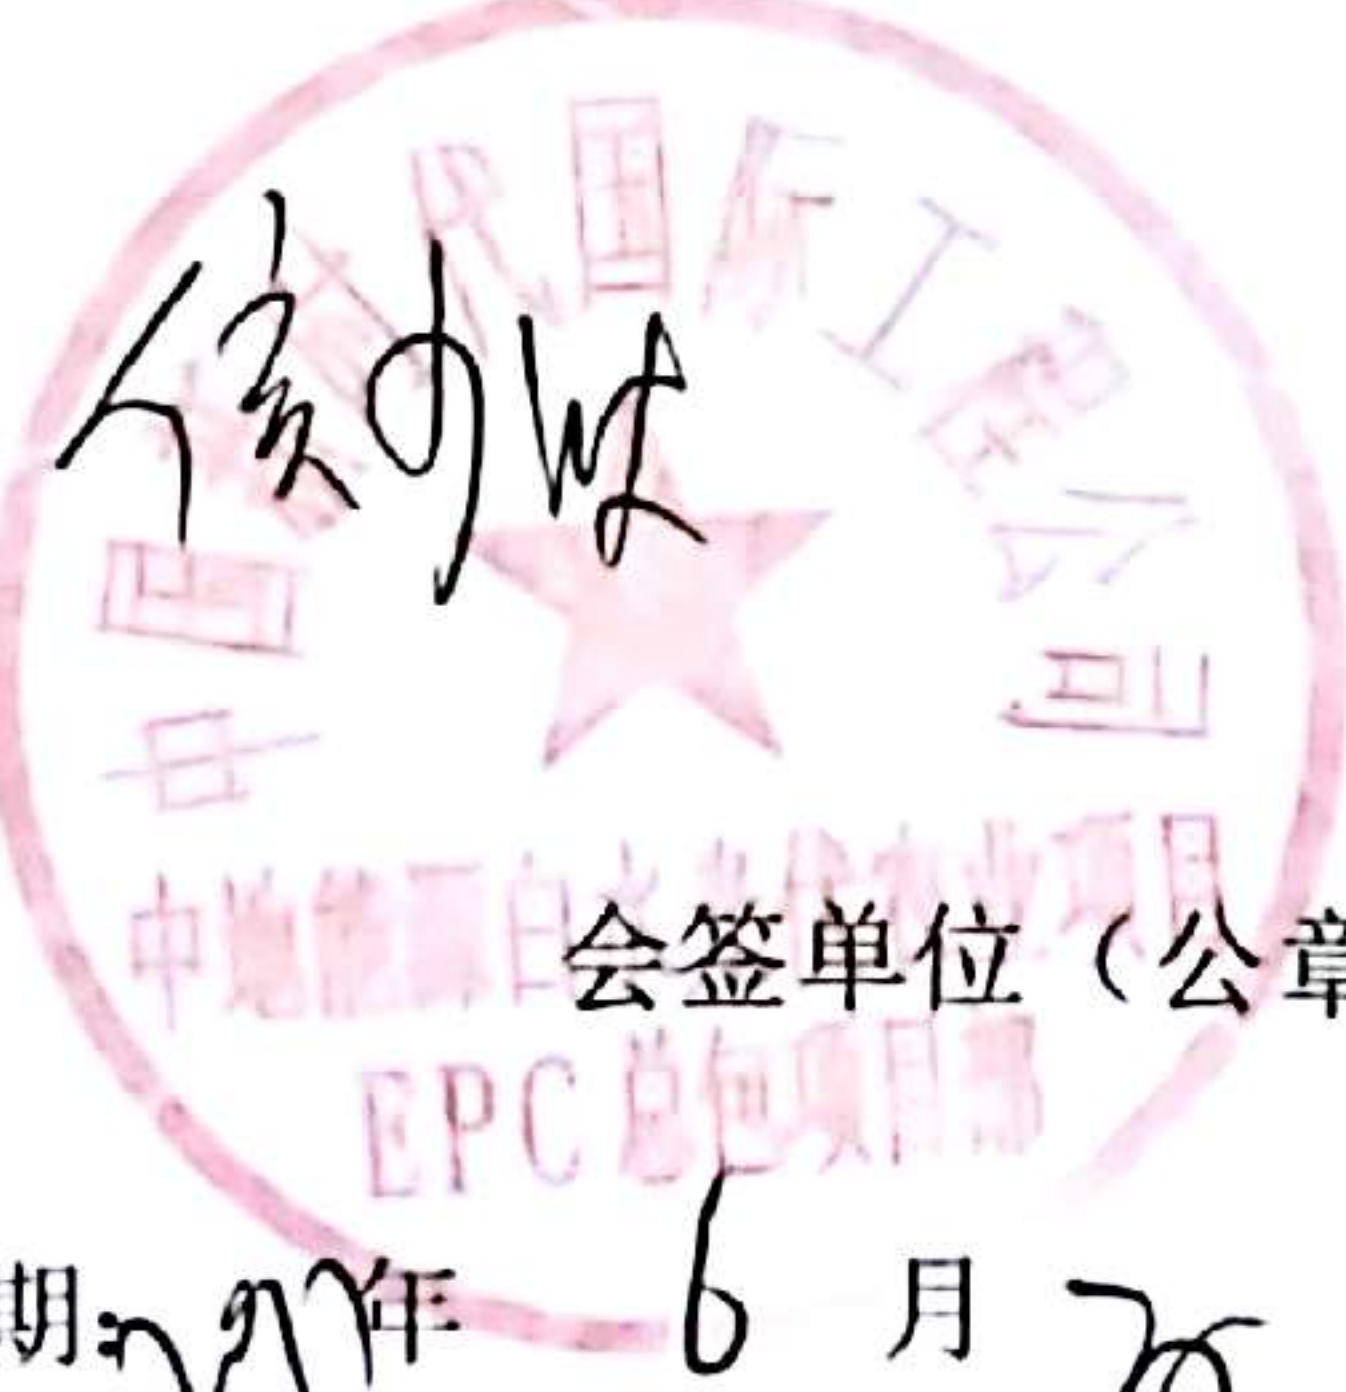


SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-2-026	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于场地四周围栏大门制作及临时警示带、警示标志事宜； 内容：整个光伏场地已经带电，要求总包单位尽快落实围栏大门的制作，并事先做好临时警示带，禁止闲人免进标色。监理还发现场地四周围栏张贴警示标志不符合规范要求，（现为白纸）要求总包单位立即联系大门制作和预防安全标志工作。 监理单位： 专业监理工程师：黎建光 日 期： 2017 年 6 月 25 日			
监理单位处理意见： 经建设单位、监理单位共同磋商要求总包单位落实安全措施。 处理单位负责人：（签字） 黄泽桐			
总包单位意见： 负责人： 日期：			
建设单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 25 日	监理单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 25 日	施工单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 26 日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。