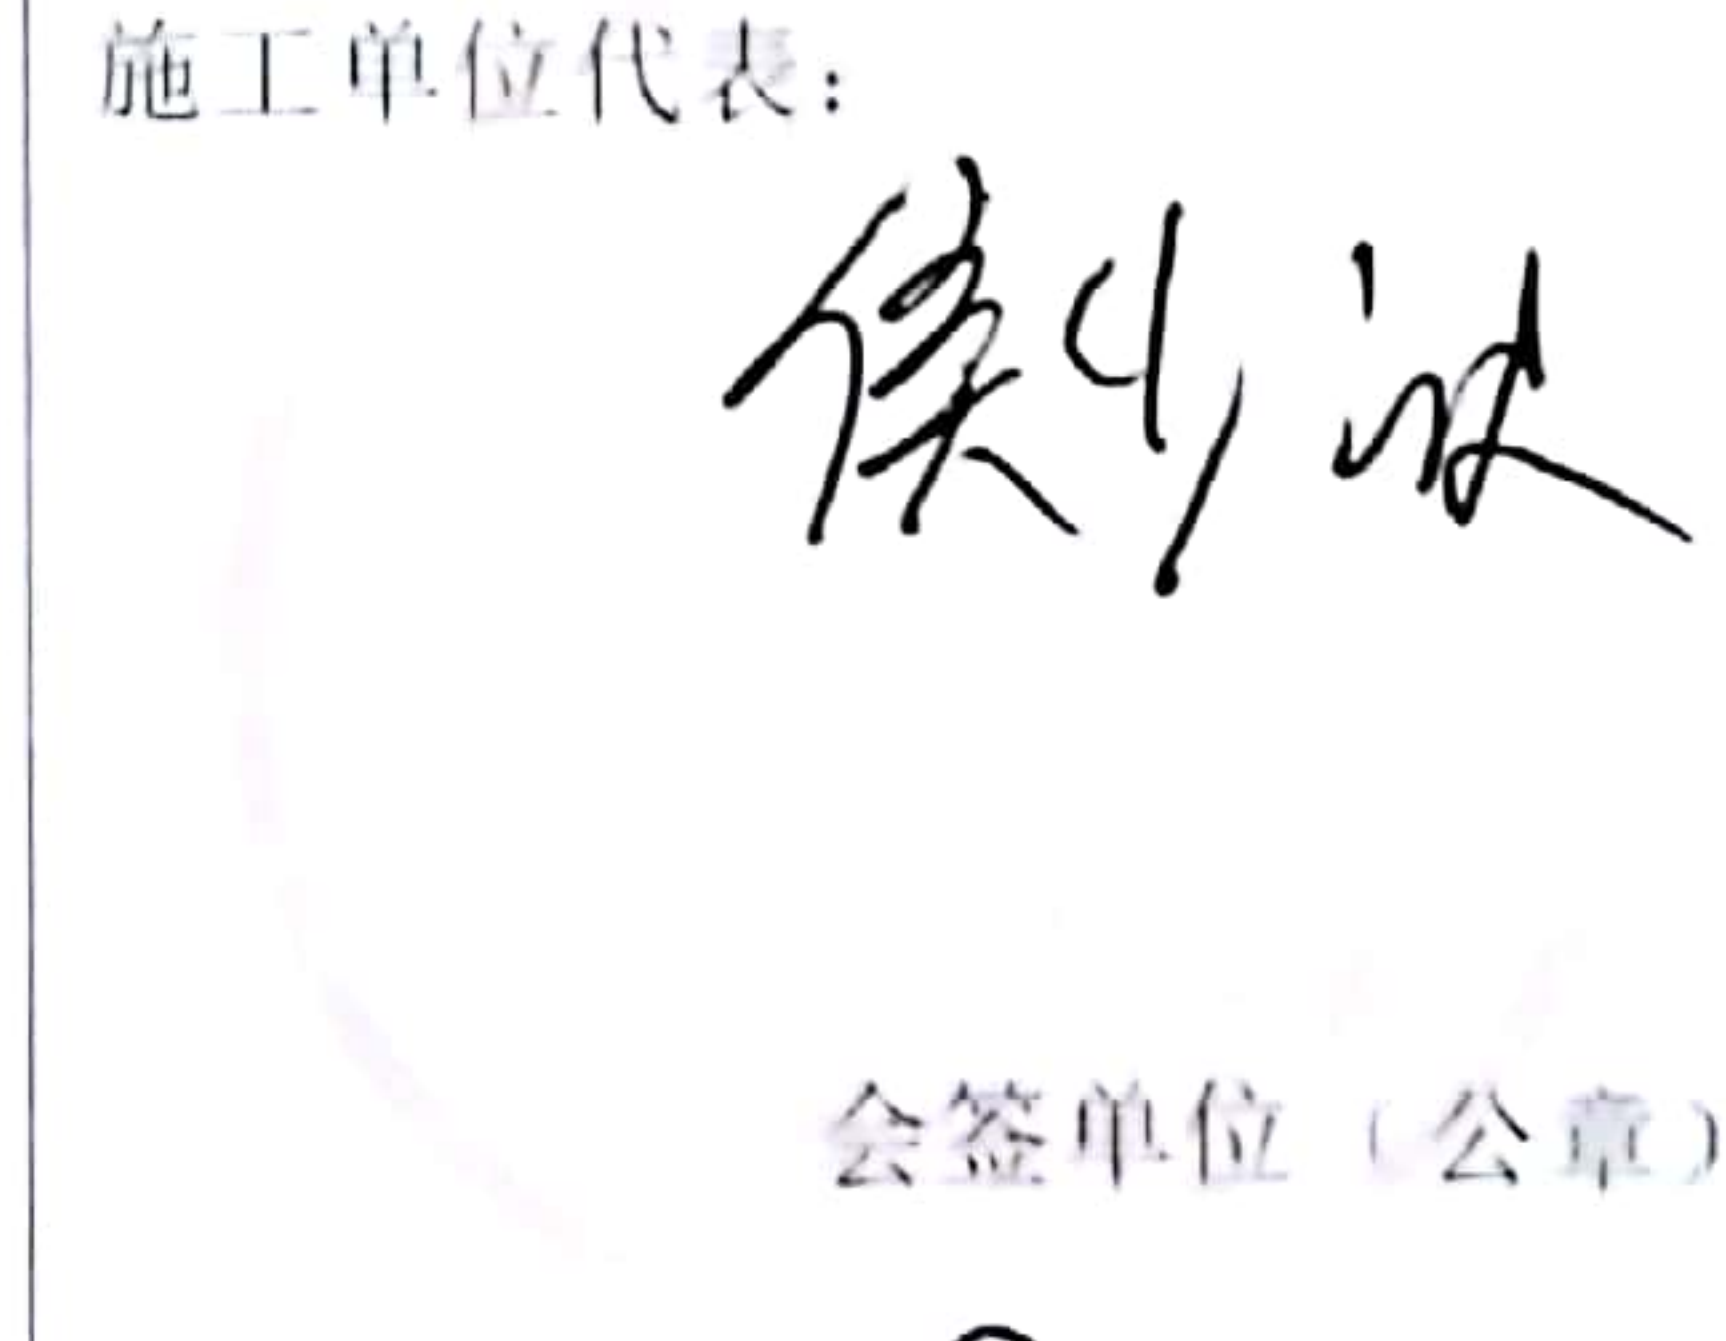


SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-029	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于光热源基础施工质量事宜； 内容：你单位施工的光热源基础存在一下问题： 1、光热源设备基础没有设计院图纸，只有厂家施工图纸。 2、光热源设备基础箍筋间距不符合厂家图纸要求。 3、厂家图纸基础钢筋纵筋无要求，砼标号无要求。 监理单位： 专业监理工程师： 刘朋 日 期： 2017 年 9 月 26 日			
监理单位处理意见： 要求总包单位认真落实光热源设备基础施工图纸问题。 处理单位负责人：（签字） 黎建光			
总包单位意见： 清建安单位协助处理			
建设单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 9 月 26 日		监理单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 9 月 26 日	
		施工单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 9 月 26 日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。