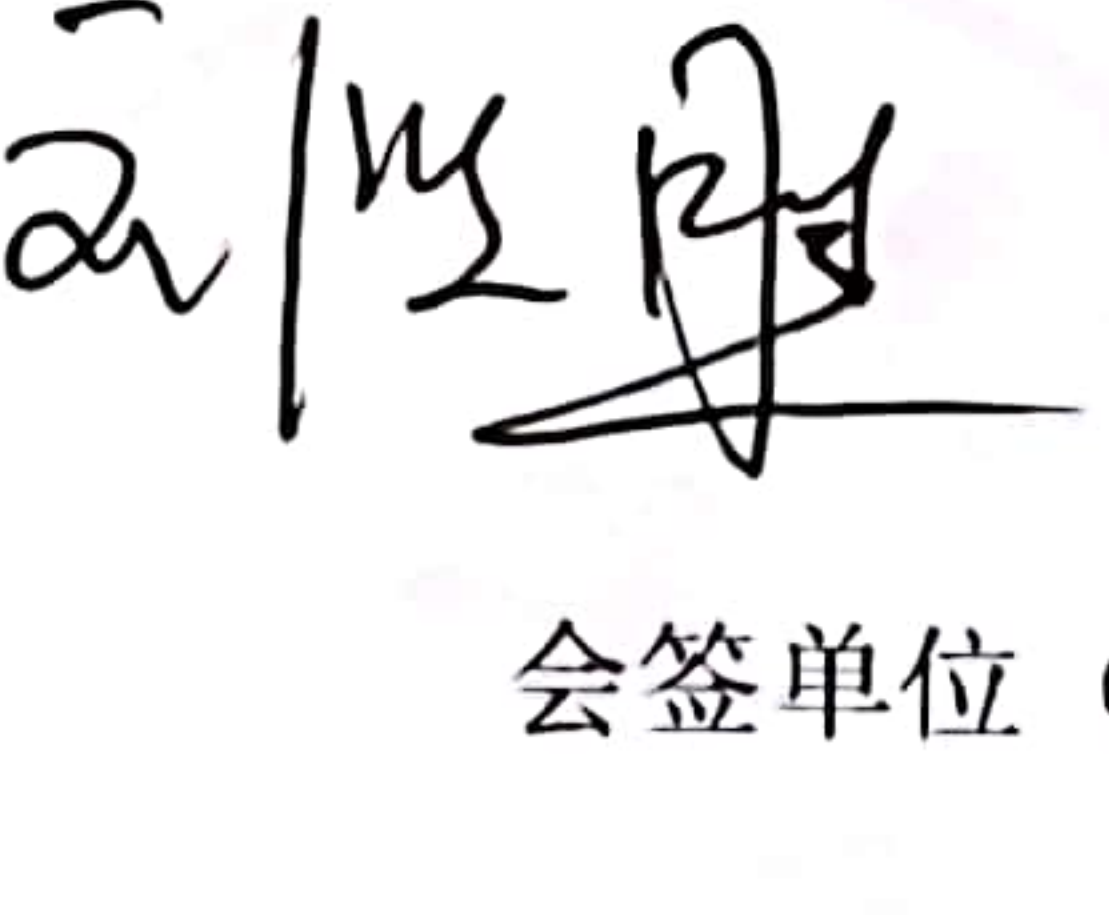


SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-031	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于光热源设备接地事宜； 内容：经监理、业主巡检发现你单位施工的光热源基础存在问题光热源设备安装无接地装置，独立基础钢筋钢筋用的是 D8mm,按照 GB50169-2016 验收规范要求，建议有设计院出图增加接地装置。 监理单位： 专业监理工程师： 刘朋 日 期： 2017 年 10 月 20 日			
监理单位处理意见： 总包单位一周之内落实此项工作。 处理单位负责人：（签字） 黎建光 2017.10.20			
总包单位意见： 负责人： 日期：			
建设单位代表：	监理单位代表：	施工单位代表：	
 会签单位（公章） 日期：2017年10月20日	 会签单位（公章） 日期：2017年10月20日	 会签单位（公章） 日期：2017年10月20日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。