



监理工作联系单

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号：006

致：中国能源建设集团北京电力建设公司

事由：关于入网主电缆过路未采取保护问题事宜

内容：通变压器 10KV 临时主电缆经过两个路口未采取保护措施，致使过路车辆碾压容易使电缆损坏；在我方监理多次口头通知下未采取措施，现我方监理要求采取保护措施或撤除。

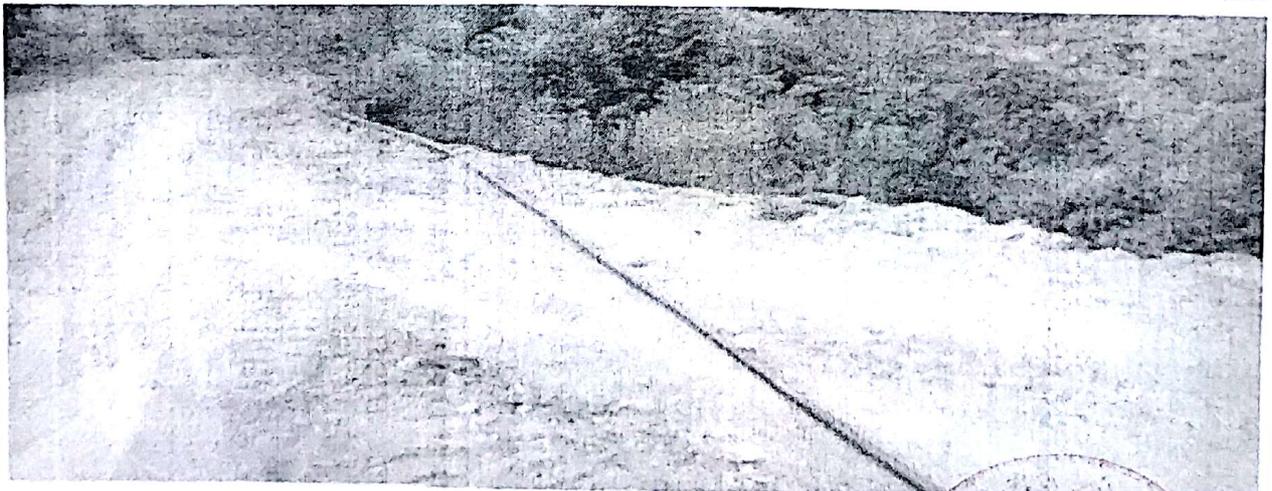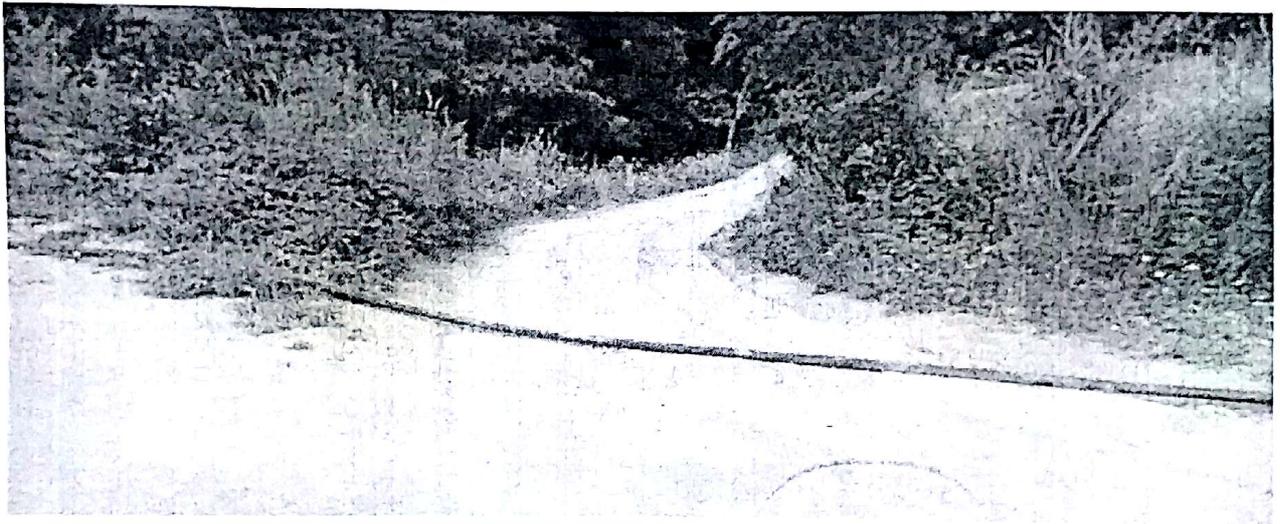

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 李庆升

日期： 2017 年 7 月 2 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。