

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXM85 —— 028

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

直流电缆套管防护

内容：

经业主现场巡视发现，新近施工队伍，电气施工作业直流电缆套管长度不满足要求，要求你单位进行技术交底并整改，套管伸入菱条深度不低于 20cm，接地压接好之后，用扎丝把套管固定在菱条上。


监理项目部

总/专业监理工程师：

日

期：

2022年6月9日

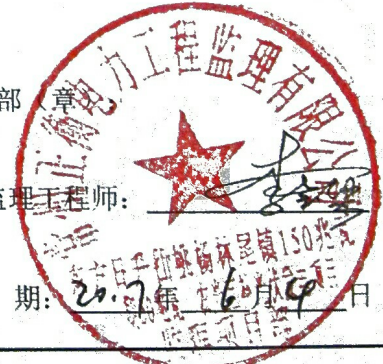

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

