

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程


编号： 001

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：塔基基础支模施工问题

内容：

1 塔基基础支模存在模板浇入混凝土的情况，混凝土浇筑完成后会带来模板难以拆除的问题，如发生提前拆模会影响混凝土整体强度。需改进施工工艺，加强现场管理，避免发生类似情况。

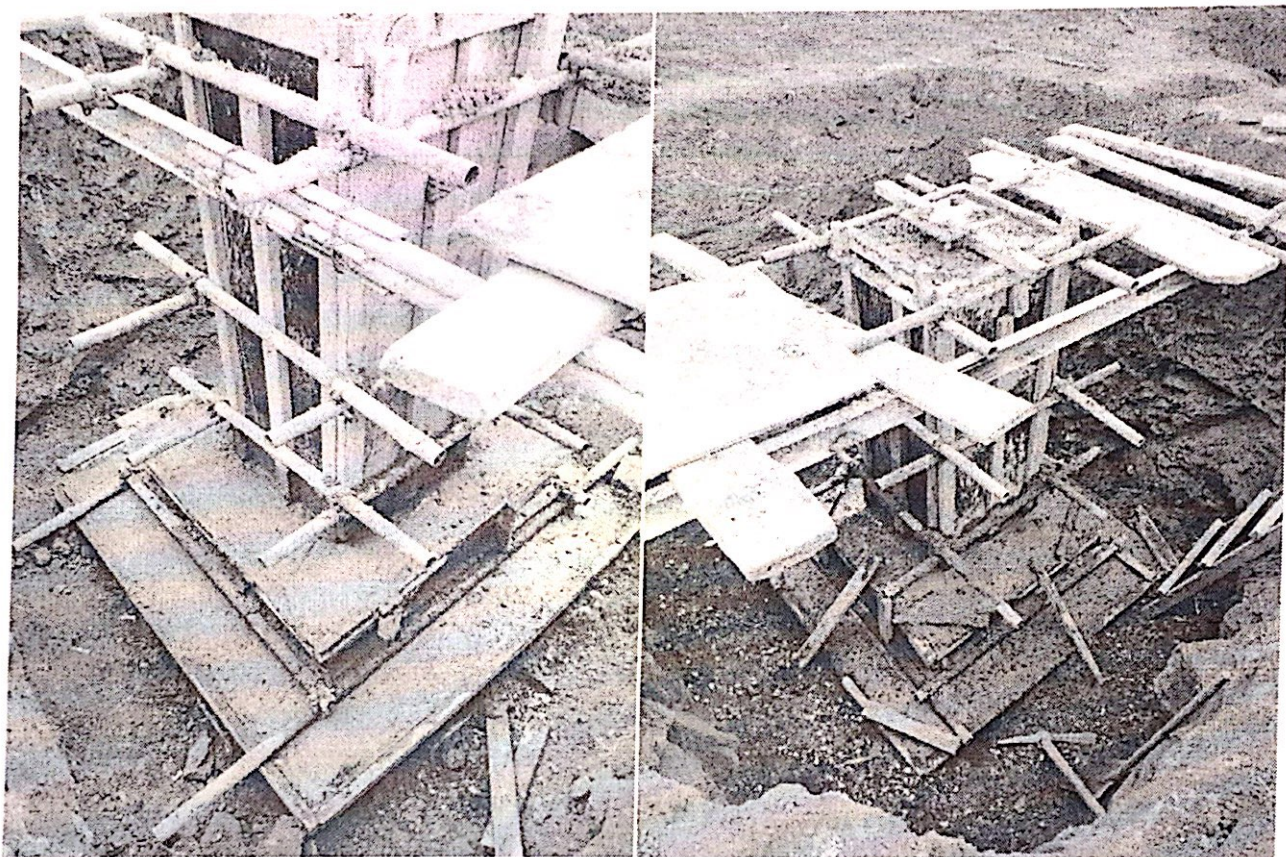

河南正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：曾志河
日期：2017年04月10日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。