

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目
	文件名称	监理联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目


编号：CZZH-JL-LX-01

致：江苏金马工程有限公司

事由： 质量安全问题相关事宜

内容：

我方在巡视中发现，你放在施工过程中电缆裁断后没有做防损防水处理，竟裸放在外面，很容易受损及进水氧化，要求施工单位尽快做出有效的措施。

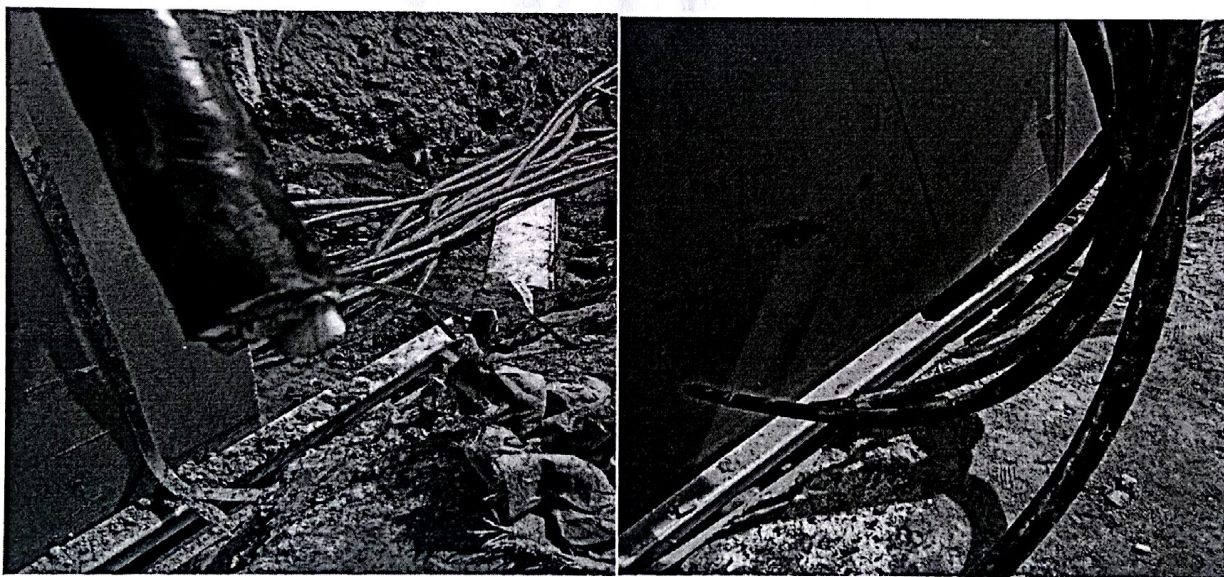

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年6月16日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部