

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目


编号：JXM6—015

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区桩基浇筑事宜

内容：

光伏区 38 号箱逆变附近需二次浇筑的桩基，必须先将桩基表面的泥土彻底清理，否则在进行浇筑时混凝土交界面起不到粘合作用，将对桩基强度造成一定的影响，现要求你施工项目部必须，在彻底完成清洗之后，在进行立模、浇筑。确保施工质量。

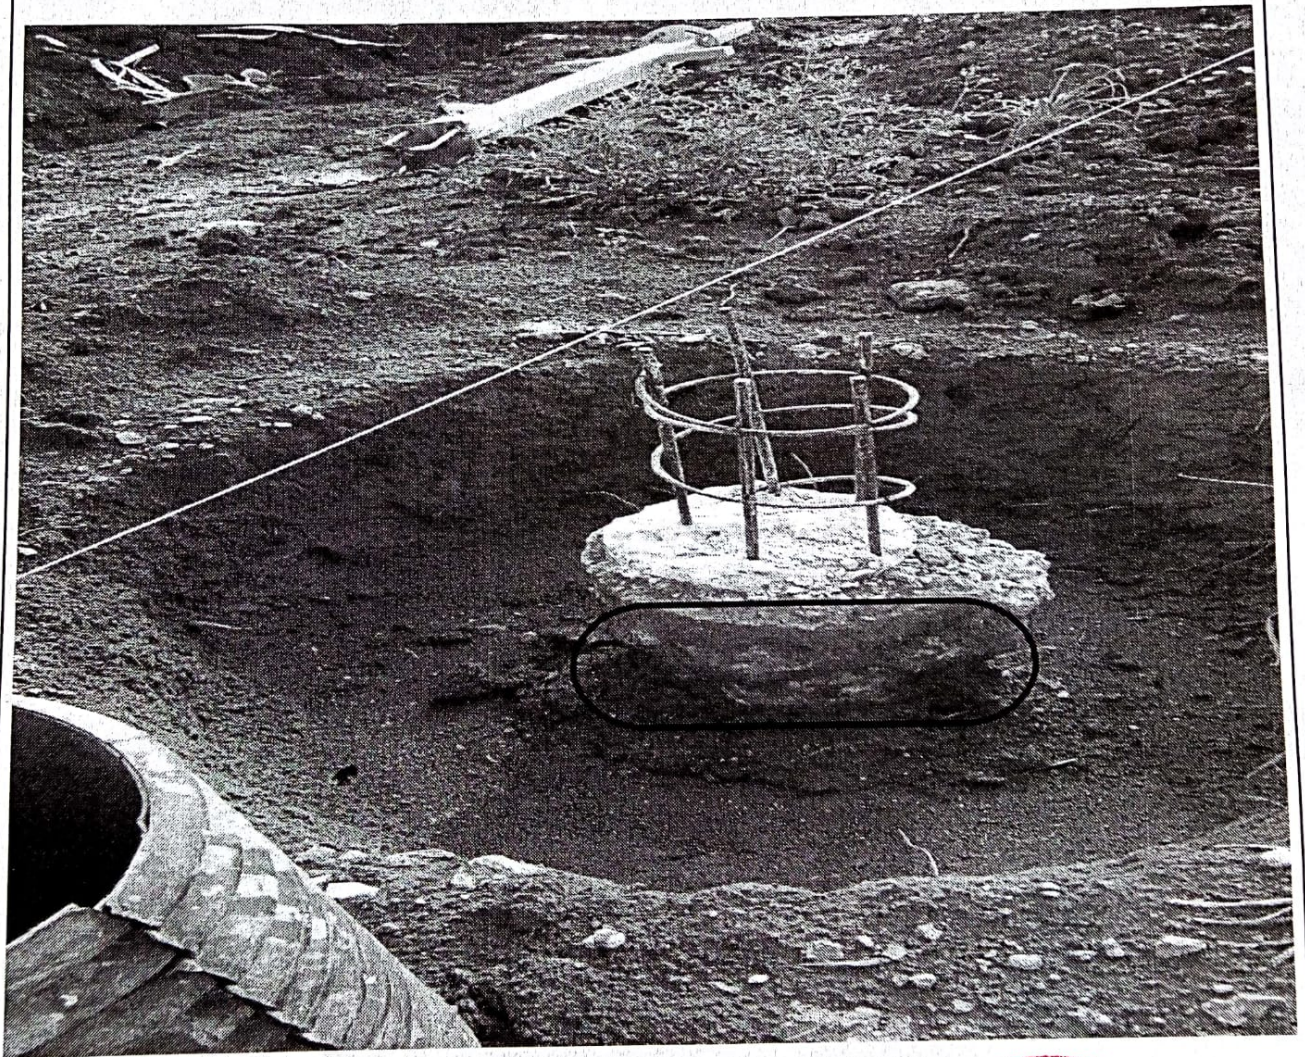

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 7 月 11 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份