

监理工作联系单

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：XAHS/ZHJL-LX-001


致：浙江正泰新能源开发有限公司西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目部

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

事由：关于光伏板组件问题

内容：

因近一个多月雨水较多，现场巡查发现 310W 型号的光伏板正面朝下堆放，施工单位未正确保管好组件，导致光伏板内每天都有积水，MC4 接头在水中浸泡，建议让施工单位对该组件进行检测。

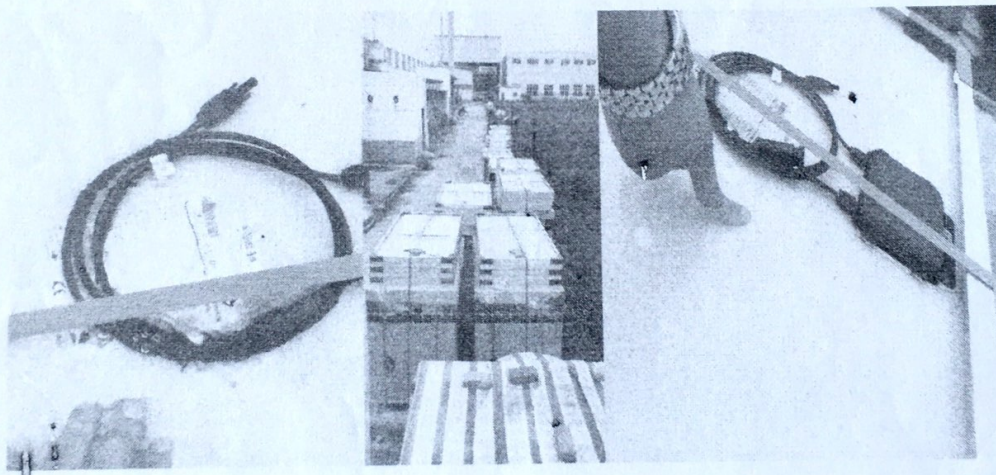

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

2017 年 10 月 16 日

填报说明：本表一式__份，由监理单位填写，抄送相关单位。

