

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：031


致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于浇筑的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程，

业主和监理在巡视中发现 13#、14#基础现场浇筑使用的自拌混凝土水泥与报检的材料不符；望你方高度重视，尽快进行报检。否则业主方和监理方对你方使用没有报检材料的基础质量不予认可。

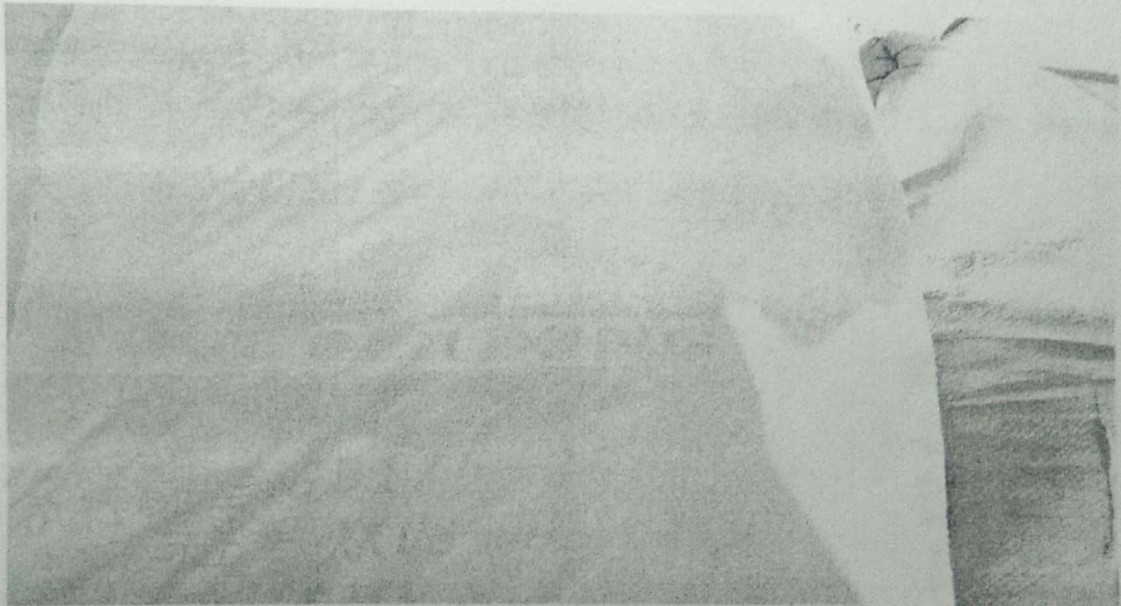

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：孔祥国

日期：2018 年 03 月 13 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建