

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-021


主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于电缆中间接头安全防范的相关事宜

内容：监理巡视过程中发现光伏区 2 区至 3 区之间和 10#箱逆变平台边的电缆中间接头有泡水、随意搁置路边、防护不到位等问题；电缆接头长期浸泡水中，且雨季即将来临易发生不安全问题并加速老化，影响电站正常运行。

现通知总包尽快拿出解决方案，立即处理落实到位。

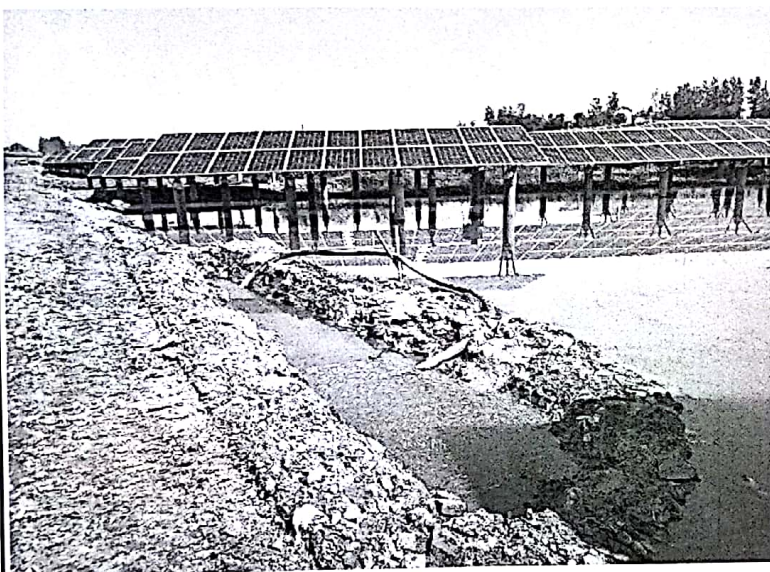

项目监理机构（章）

总监理工程师：_____

日

期：_____

