

监理工作联系单

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17011-852-0303-005

致：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司

抄送：宜春威上光伏发电有限公司

事由：关于钢结构加固材料檩条加固件尺寸规格不符合图纸设计要求

内容：

3#屋面进场的檩条加固件的尺寸规格与图纸设计不符，图纸设计上折弯处都是 90° 角，现这批材料折弯处出现小于 90° 的角，现要求你单位对此及时出具相关文件后方可进行施工。

监理项目部（章）

现场负责人：

日


期

2018年5月27日



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份。



標条

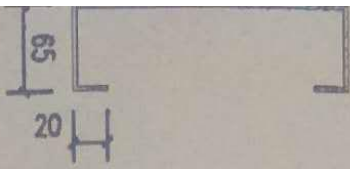

標条加固断面

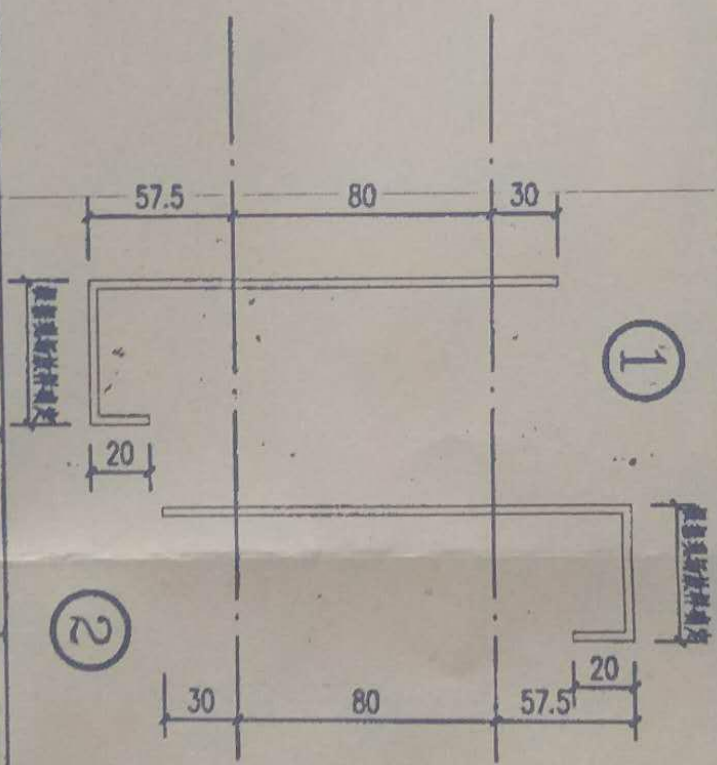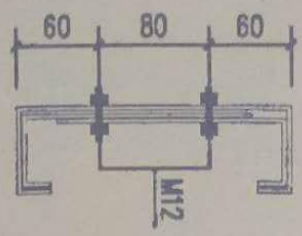

1

2

