

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-044



致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区电缆事宜

内容：

业主与监理现场巡视光伏区发现李志林经理区域低压电缆敷设浪费严重，现要求你单位敷设电缆时先开挖后敷设电缆，减少不必要的损失，否则后期材料不足，补发材料的费用将从你单位工程款中扣除。

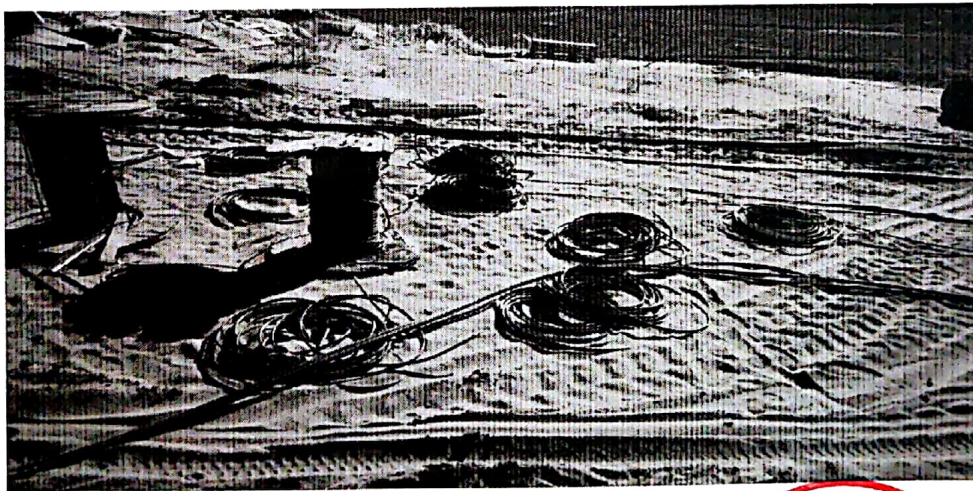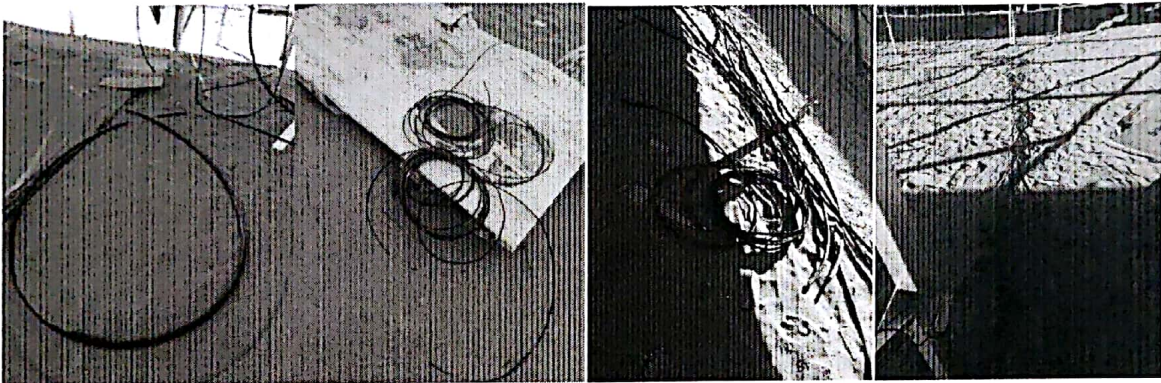

项目监理机构

监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建