

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期


编号：GFDZJBM07-27

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场支架基础养护事宜


内容

因近日天气炎热，现场支架基础浇筑量较大。但条型基础未有有效的养护措施，导致十二区昨日浇筑的条基面层出现开裂现象，且开裂量较多。望贵方能及时做好养护工作，对已出现开裂现象的条基进行修补，不能有效进行修补的予以拆除处理。

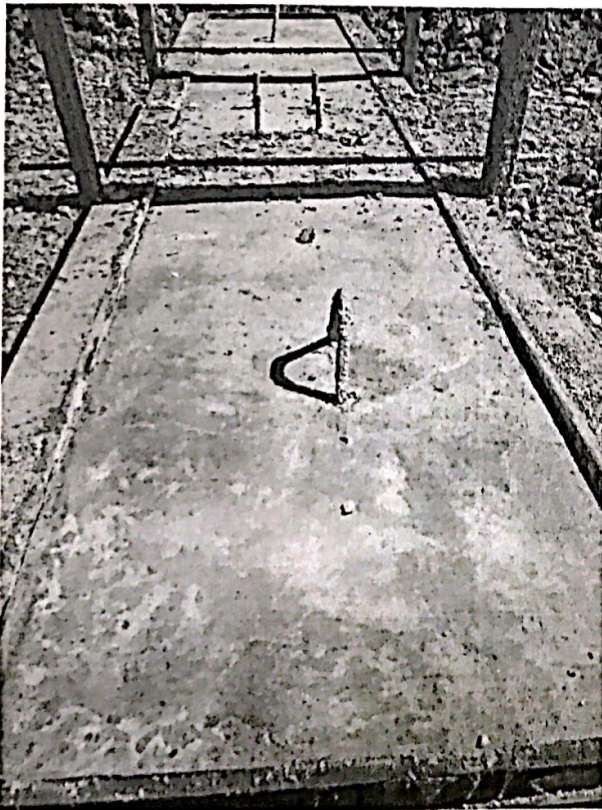

此致！

监理项目部（章）

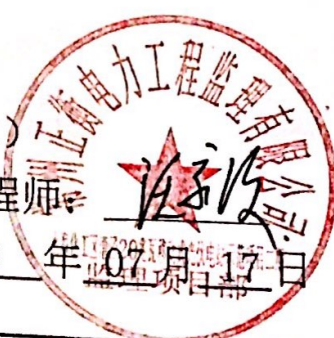总/专业监理工程师： 

日期： 2018 年 07 月 17 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。