


监理工作联系单

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号: ZHJL-028


致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于背拉筋安装规范相关事宜

内容: 目前工程已进入支架防风拉筋安装阶段, 我监理方在巡视过程中发现拉筋安装与设计不符(附图)

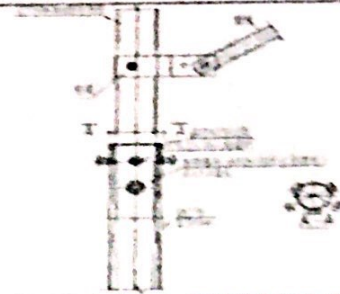

前后立柱与管道桩连接详图

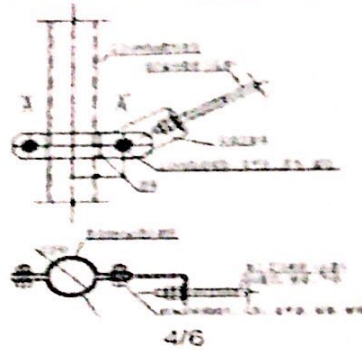

1、抱箍安装时应用弹垫、双平垫、螺母。

2、拉撑安装时应用弹垫、平垫、双螺母。

3、抱箍连接件应该向里中心方向拉筋, 不得往外撑筋, 如上图纸所示;

以上问题要求你方尽快整改, 并严格按照图纸设计进行施工, 并报予我监理方进行复验。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年10月22日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。