

监理工作联系单



项目名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MWp 分布式光伏发电项目 编号：TZLY-LXD-

致：陕西建工安装集团新能源有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场的安全/质量的相关事宜

内容：

经监理现场检查发现，施工现场组件安装完成后，组件插头直接裸露在外，没有进行任何防水处理。近期阴雨天气较多，现要求施工单位立即整改。如今后再出现类似情况，监理方可根据建设方意见对你方进行经济处罚。

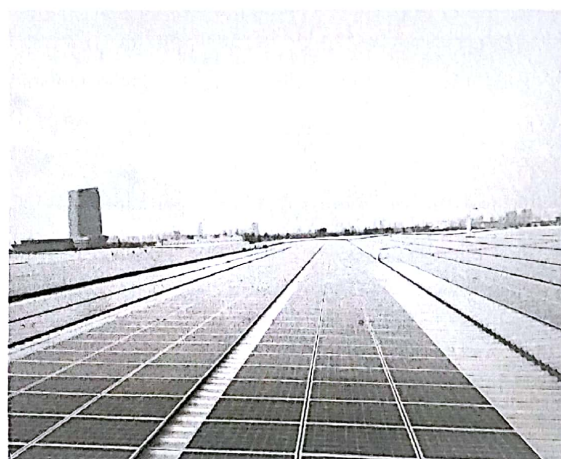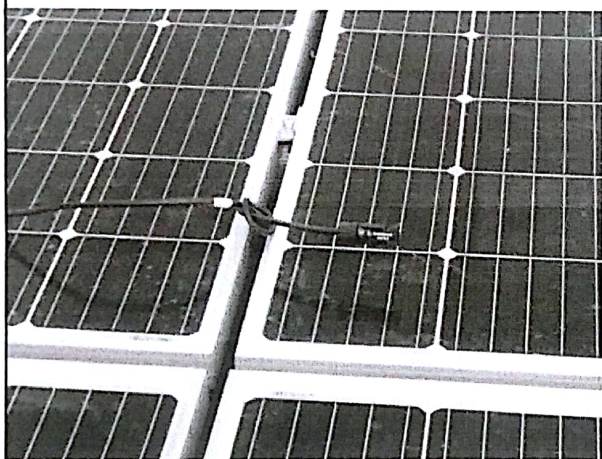

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。