

监理工作联系单


项目名称：江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号：TZZP-GCFK-005

致：河南众森电力工程有限公司 施工项目部

事由：现场材料檩条安装问题

内容：

经巡视，现场安装檩条不平行，严重错位，现令你单位立即整改。

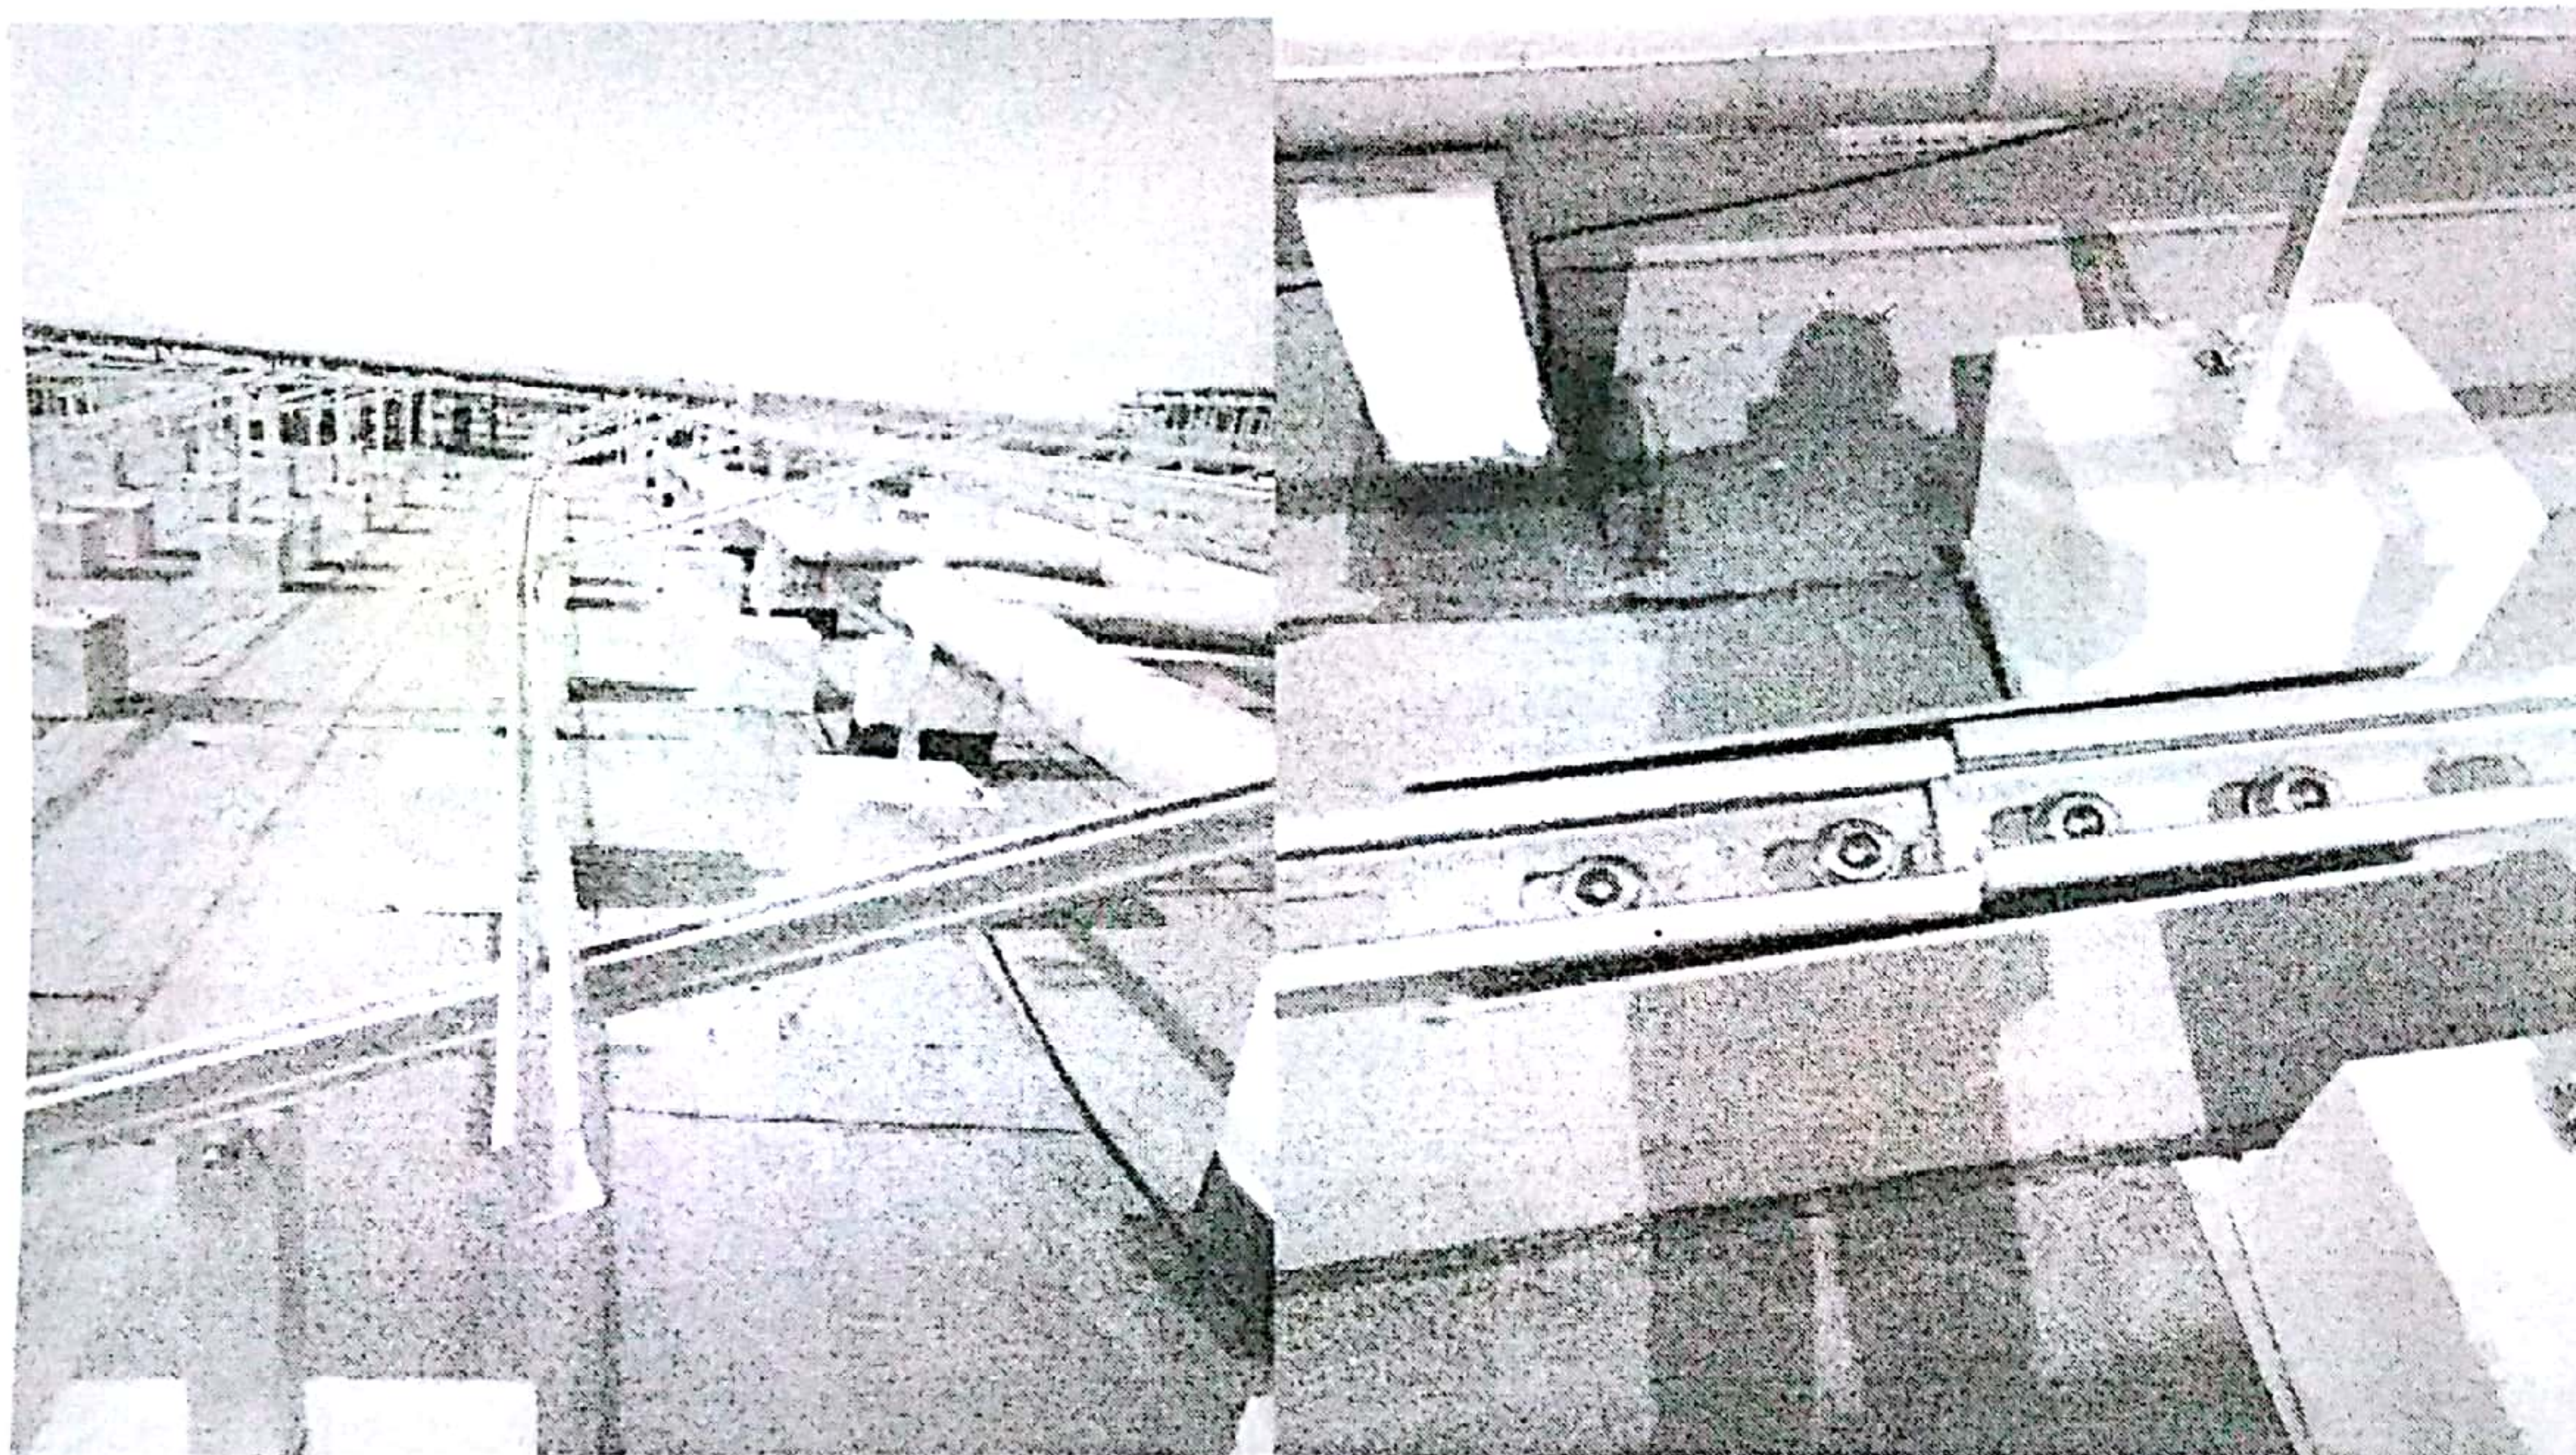

项目监理部（章）



总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2018 年 12 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。