

监理工作联系单

项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程


编号：ZHLJL-JLYJY-LXD-008

致：江苏中天科技工程有限公司 施工项目部

事由：关于组件搬运的相关事宜：

内容：

- 1、 为了避免组件发生隐裂，搬运过程中必须要两个人一起抬，轻拿轻放，严禁用肩膀扛、后背背、头部顶；
- 2、 安装完成的组件严禁踩踏、施工人员严禁坐在组件上面。

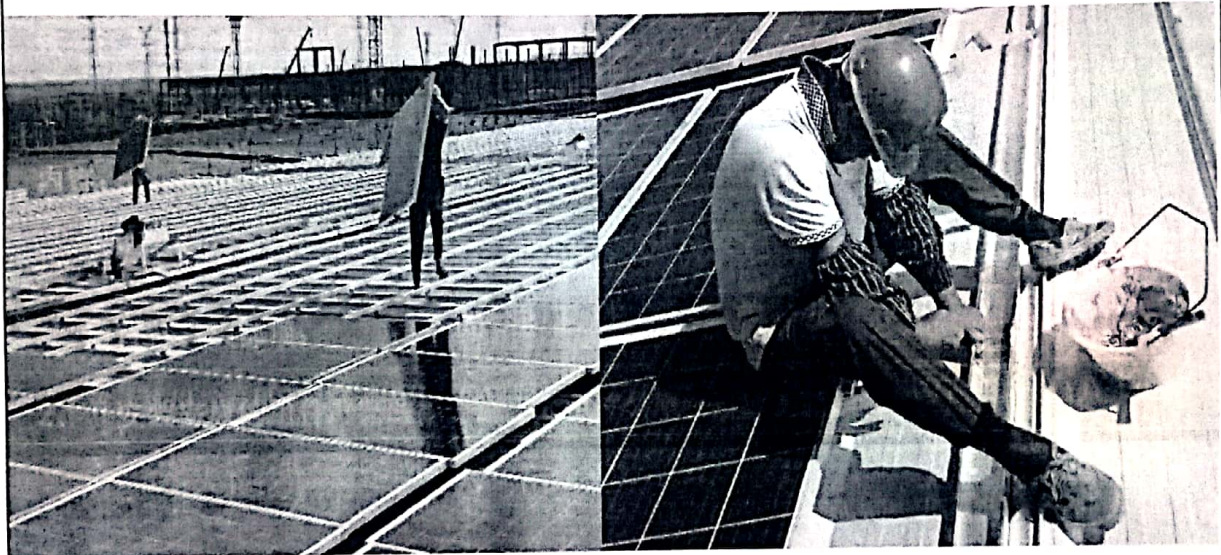

以上内容请施工单位负责人能够引起足够重视，类似问题不要再次发生，否则由此行为对组件造成的隐裂由你单位承担。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2019年08月03日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建