

监理工作联系单





项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JLYJY-LXD-010

致：江苏中天科技工程有限公司 施工项目部

事由：关于安全文明施工的相关事宜：

内容：室外电缆沟人工开挖时，临近马路侧必须做好围挡；揭开的电缆井盖板及时盖严，避免造成人员伤害；敷设完穿线管的马路及时进行恢复；穿线管焊口必须刷防腐漆 2 道。

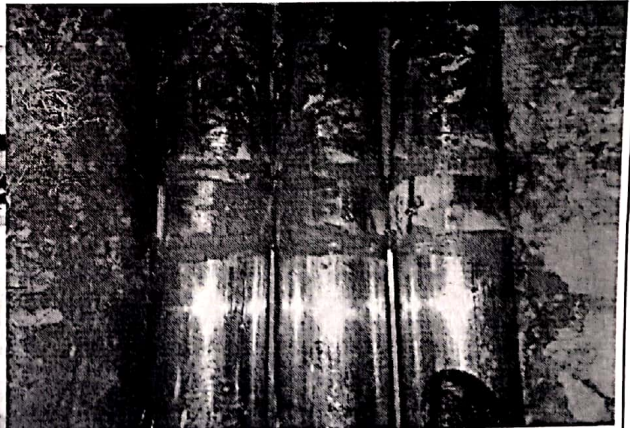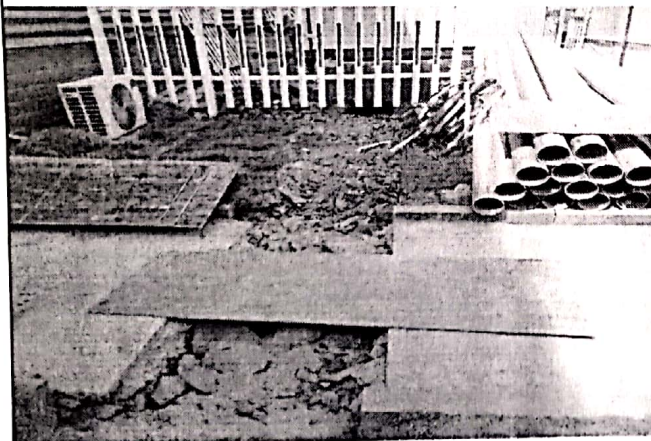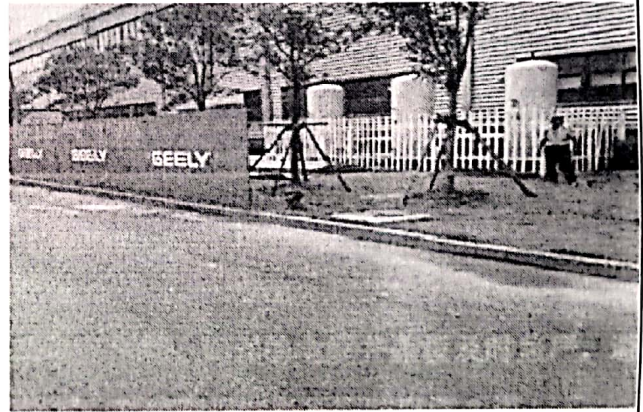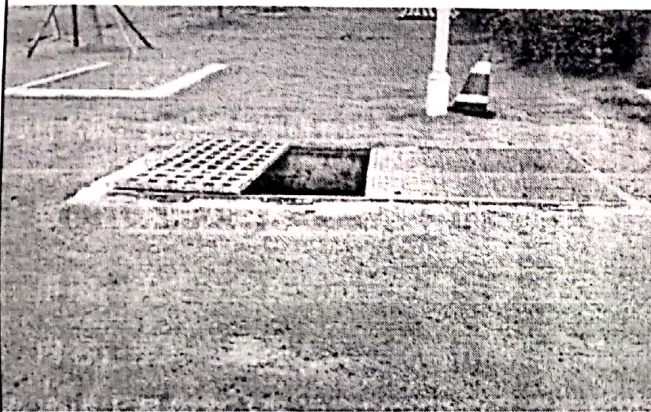

以上内容请施工单位负责人能够引起足够重视，及时安排施工人员整改。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2019年08月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建