

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM8-JL01-007

致：中电建湖北电力建设有限公司


抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于现场规范桥架施工事宜

内容：

你单位在 T1 区，T2 区桥架施工中未能按图施工，桥架内侧未安装连接片（附图），图纸要求桥架连接两侧必须安装连接片。

望你单位引起高度重视，按图施工，全面整改。

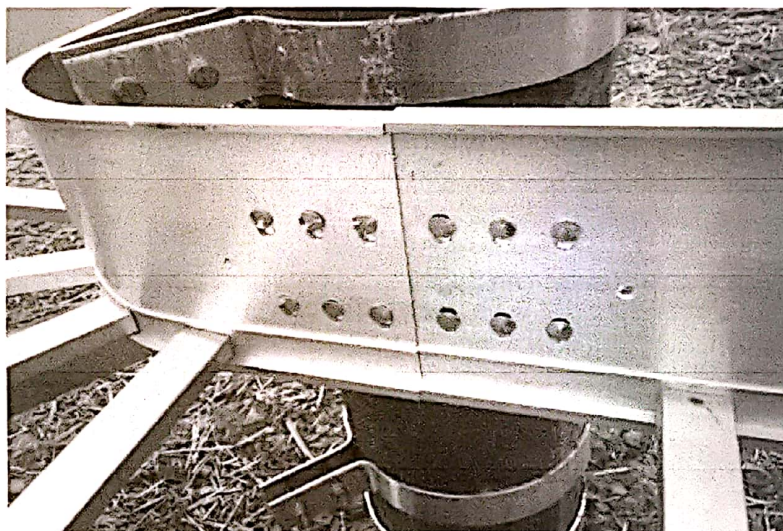

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建