

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-020

致: 浙江华东建设工程管理有限公司施工项目部

中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

内容:

光伏区单桩支架及组件已安装完成, 但单桩基础二次浇筑和保护帽至今没有施工, 严重影响工程质量及安全, 要求你单位按照设计图纸要求抓紧组织施工, 消除质量安全隐患。否则, 由此造成的一切损失有你单位承担。




项目监理机构 (章):

监理工程师:

日期: 2024.06.02

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

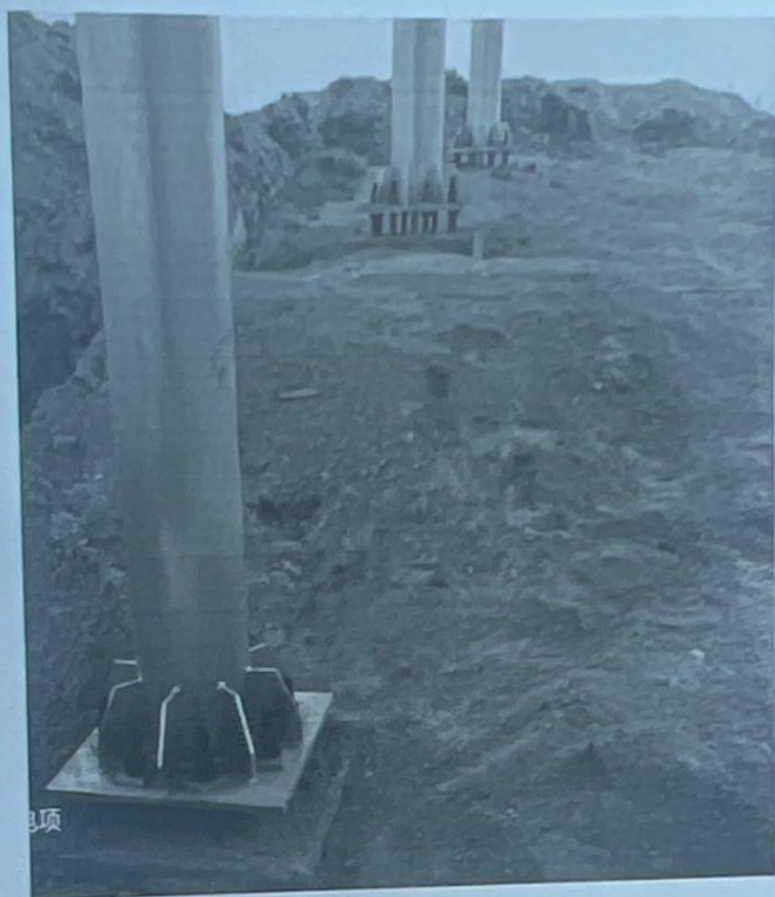

电顶