

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目


编号: ZHJL-HFTW-LXD-046

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

事由: 关于 35kV 开关室地坪漆存在划痕的问题

内容: 监理工程师在升压站巡视检查时发现, 35kV 开关室已粉刷完成的地坪漆出现多处划痕, 经核实, 系电气工作人员未做好成品保护导致。现要求电气班组安排施工人员立即进行整改, 同时对施工人员开展成品保护教育, 落实防护措施, 避免同类问题再次发生。

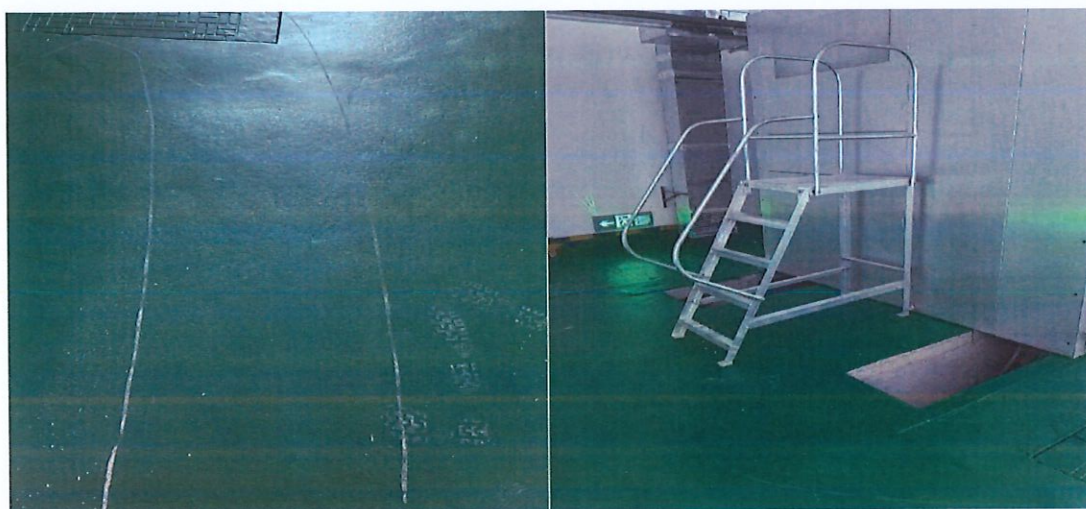

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2025 年 05 月 15 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。