

监理工作联系单


浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: LXD-001

致: 河南省启源电力勘测设计有限公司

主题: 接地环网安装问题

内容: 今日在监理检查中发现, 我项目接地环网敷设过程中扁铁施工工艺极差, 通道口扁铁未落地, 搭接位置黄绿漆膜未清理, 无法达到验收标准, 现要求你施工单位立即整改, 若不听从劝阻野蛮施工此部分工程量我方将不予认可, 并对你方进行质量追责、进度追责, 并且你方将承担所有返工损失, 一切责任后果自负。

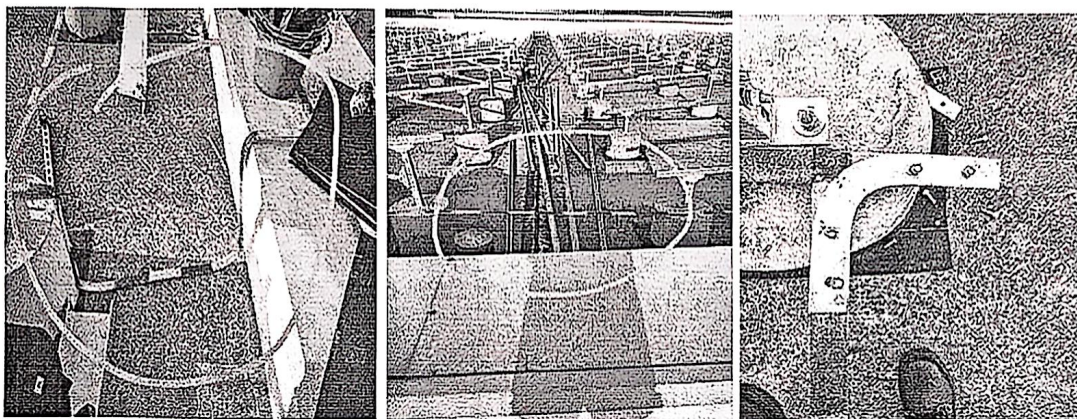

监理项目部 章):
总/专业监理工程师: 张卡伟

日期: 2015.12.22
浙江省衢州常山产业园二期
4.84MWp 分布式光伏发电项目
监理项目部

本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。