

监理通知单

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目

编号: GFLP-TZ-2016.10.17

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏项目 EPC 总承包项目部

事由: 关于施工现场安全施工的事宜

内容: 2016 年 10 月 17 日下午业主、监理对升压站进行安全施工检查, 发现施工现场临时用电存在如下问题: 临时用电导线杂乱无章, 部分导线裸露, 直接引线头裸露部分取电, 切割机未使用符合规定的开关装置。

以上问题要求你部予以高度重视! 并于 2016 年 10 月 19 日前书面回复我部!

以下空白!

此


致!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期:

2016 年 10 月 17 日

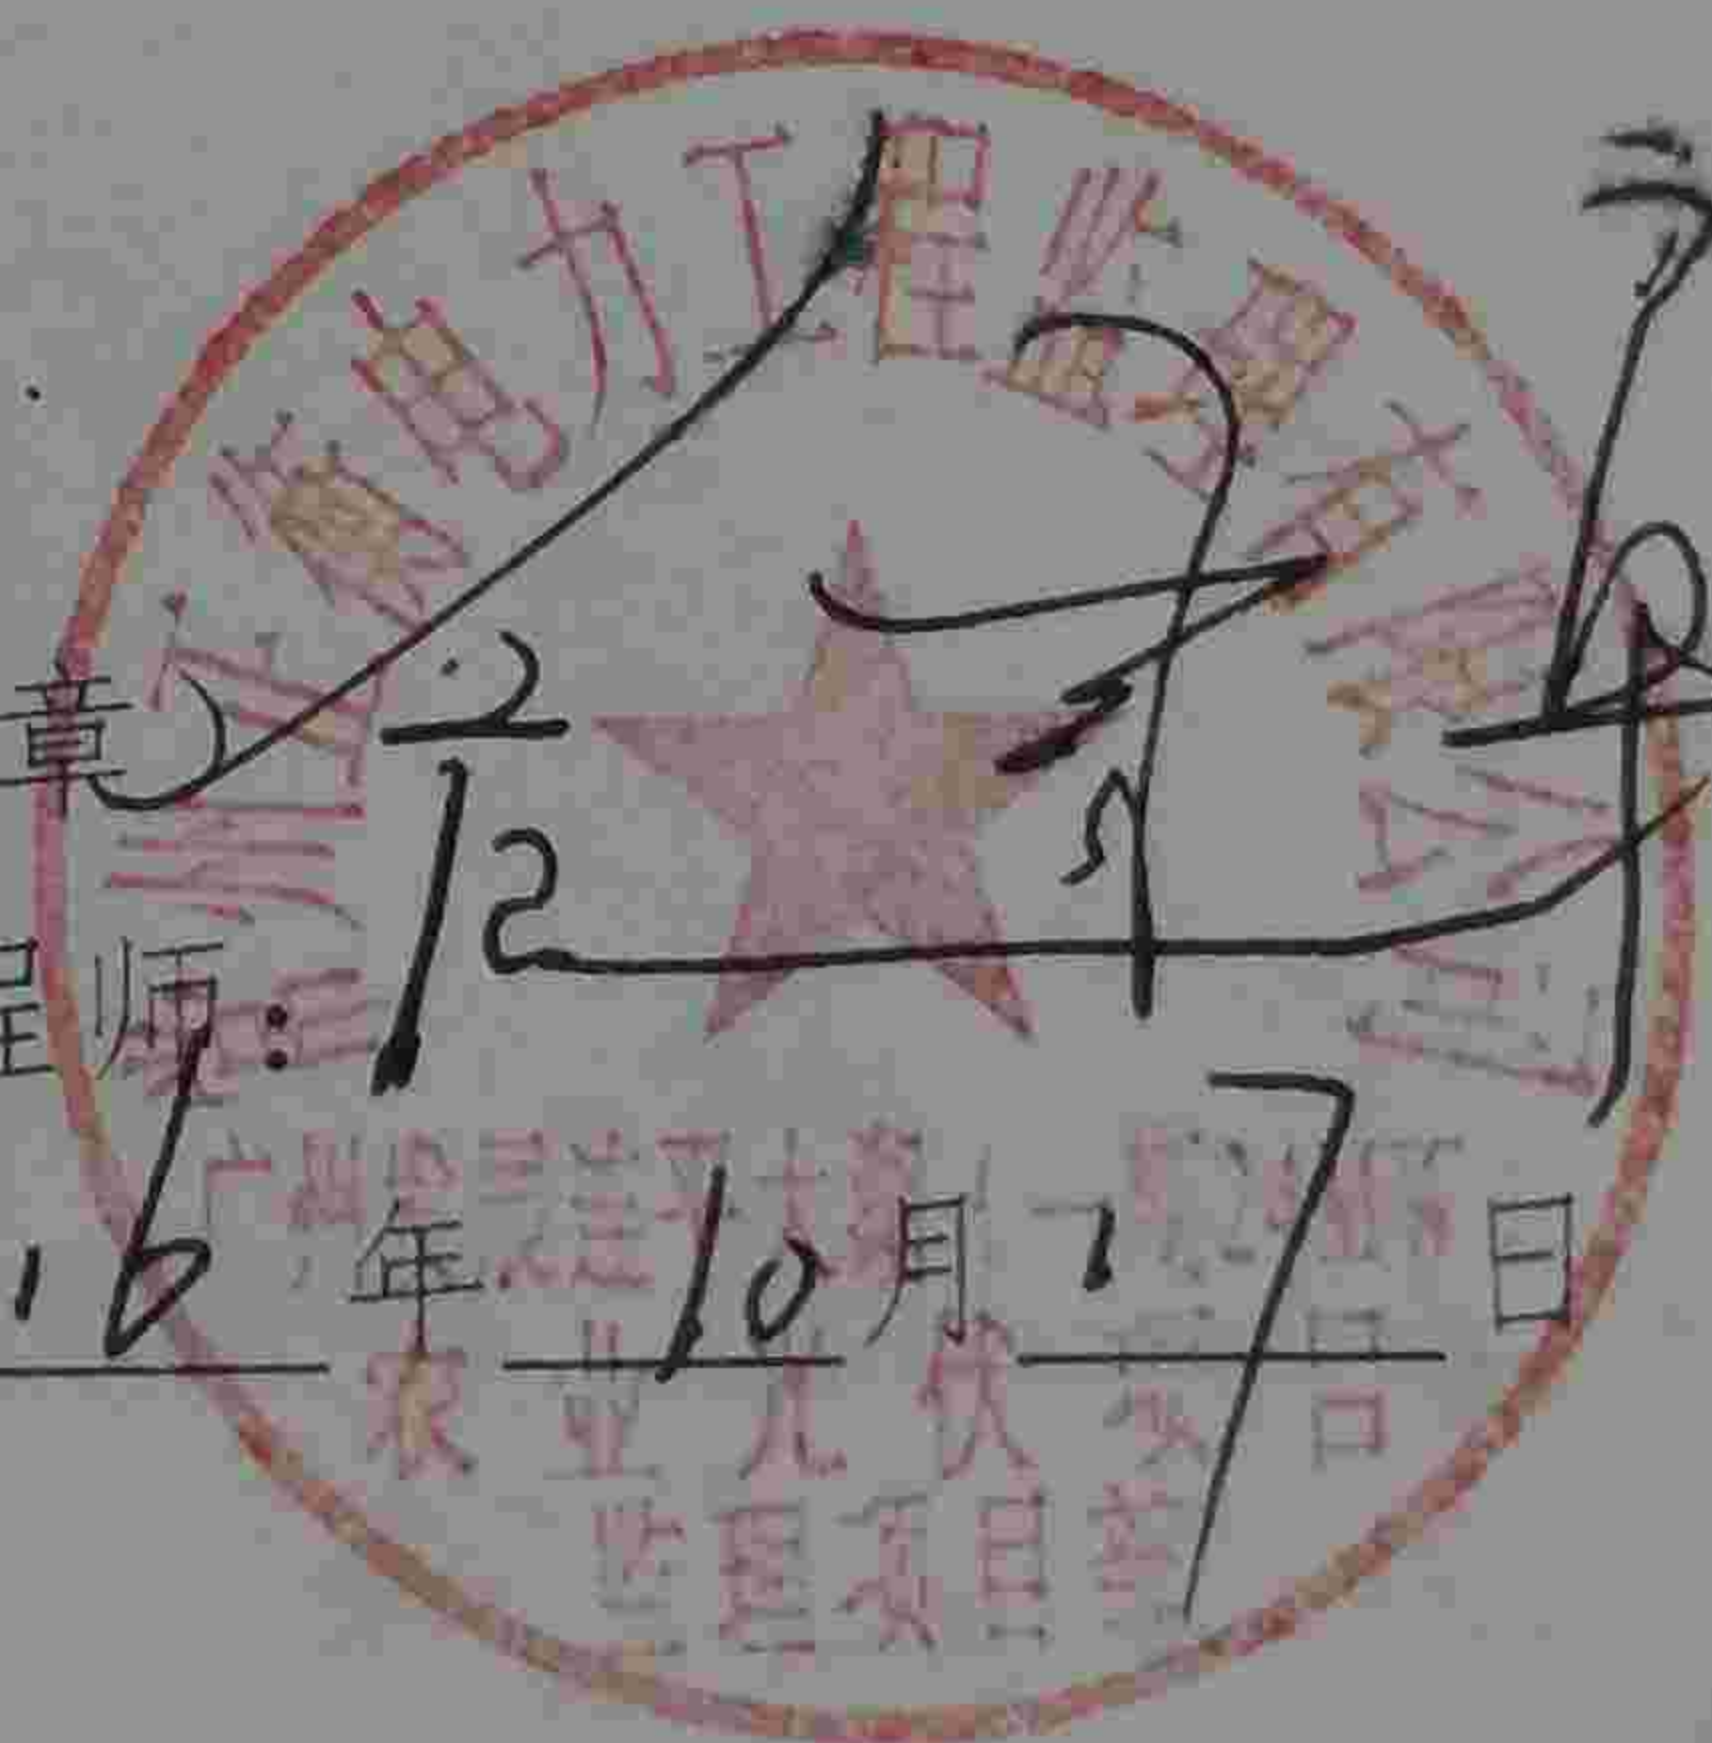

本表一式 叁 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

A-30 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏项目

编号:

致 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏项目 监理项目部:

我方接到编号 GPLP-TZ-2016.10.17 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、升压站三级配电箱埋地敷设, 电缆未裸露, 切割机已设置开关装置, 电动切割机已使用开关装置。

见附件: 回复材料 (包括佐证影像资料)

承包单位 (章):

项目经理: 李学锋

日

期: 2016.10.19

EPC总承包项目部

监理项目部复查意见:

经复查, 所有问题
已整改到位。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 李学锋

日

期: 2016.10.19

本表 (含附件) 一式 份, 由承包项目部填报, 监理项目部存 份, 承包单位存 份。

1、升压站三级配电箱埋地敷设，电缆未裸露，切割机已设置开关装置，电动切割机已使用开关装置。

