

# 监理通知单

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目 编号: GFLP-TZ-2016.10.19

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏项目 EPC 总承包项目部

事由: 关于施工现场违章搬运组件的事宜

内容: 2016 年 10 月 19 日下午业主、监理现场巡查发现光伏区 5#方阵多名工人用背扛组件、头顶组件等违章方式对组件进行搬运, 业主、监理已经在第十五次和第十六次工地例会上就该问题对你部采取了两次罚款处罚, 你部对现场组件安装质量控制不力, 今天再次发现该问题!

你部必须按照相关规范对现场组件进行搬运, 杜绝违章搬运! 今后业主、监理若再次发现该问题, 将对你部采取罚款 5000 元的处罚直至暂停组件安装施工!

现要求你部上报组件安装的切实可行的控制措施, 确保组件安装质量!

以上问题要求你部予以高度重视! 并于 2016 年 10 月 21 日前书面回复我部!

以下空白!

此

致!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 10 月 19 日

本表一式 叁 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存二份, 监理项目部存二份。



# A-30 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏项目

表号: A-31

编号:

致 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏项目 监理项目部:

我方接到编号 GFLP-TZ-2016.10.19 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作。现报上, 请予以复查。

附件内容:

1、2) 项目部进行了相关的组件搬运及保护交底, 对其进行相应的罚款措施, 后期将加大巡查力度, 做好组件搬运保护工作, 严格保证组件安装质量。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:


经复查所有问题已整改到位。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

日期:

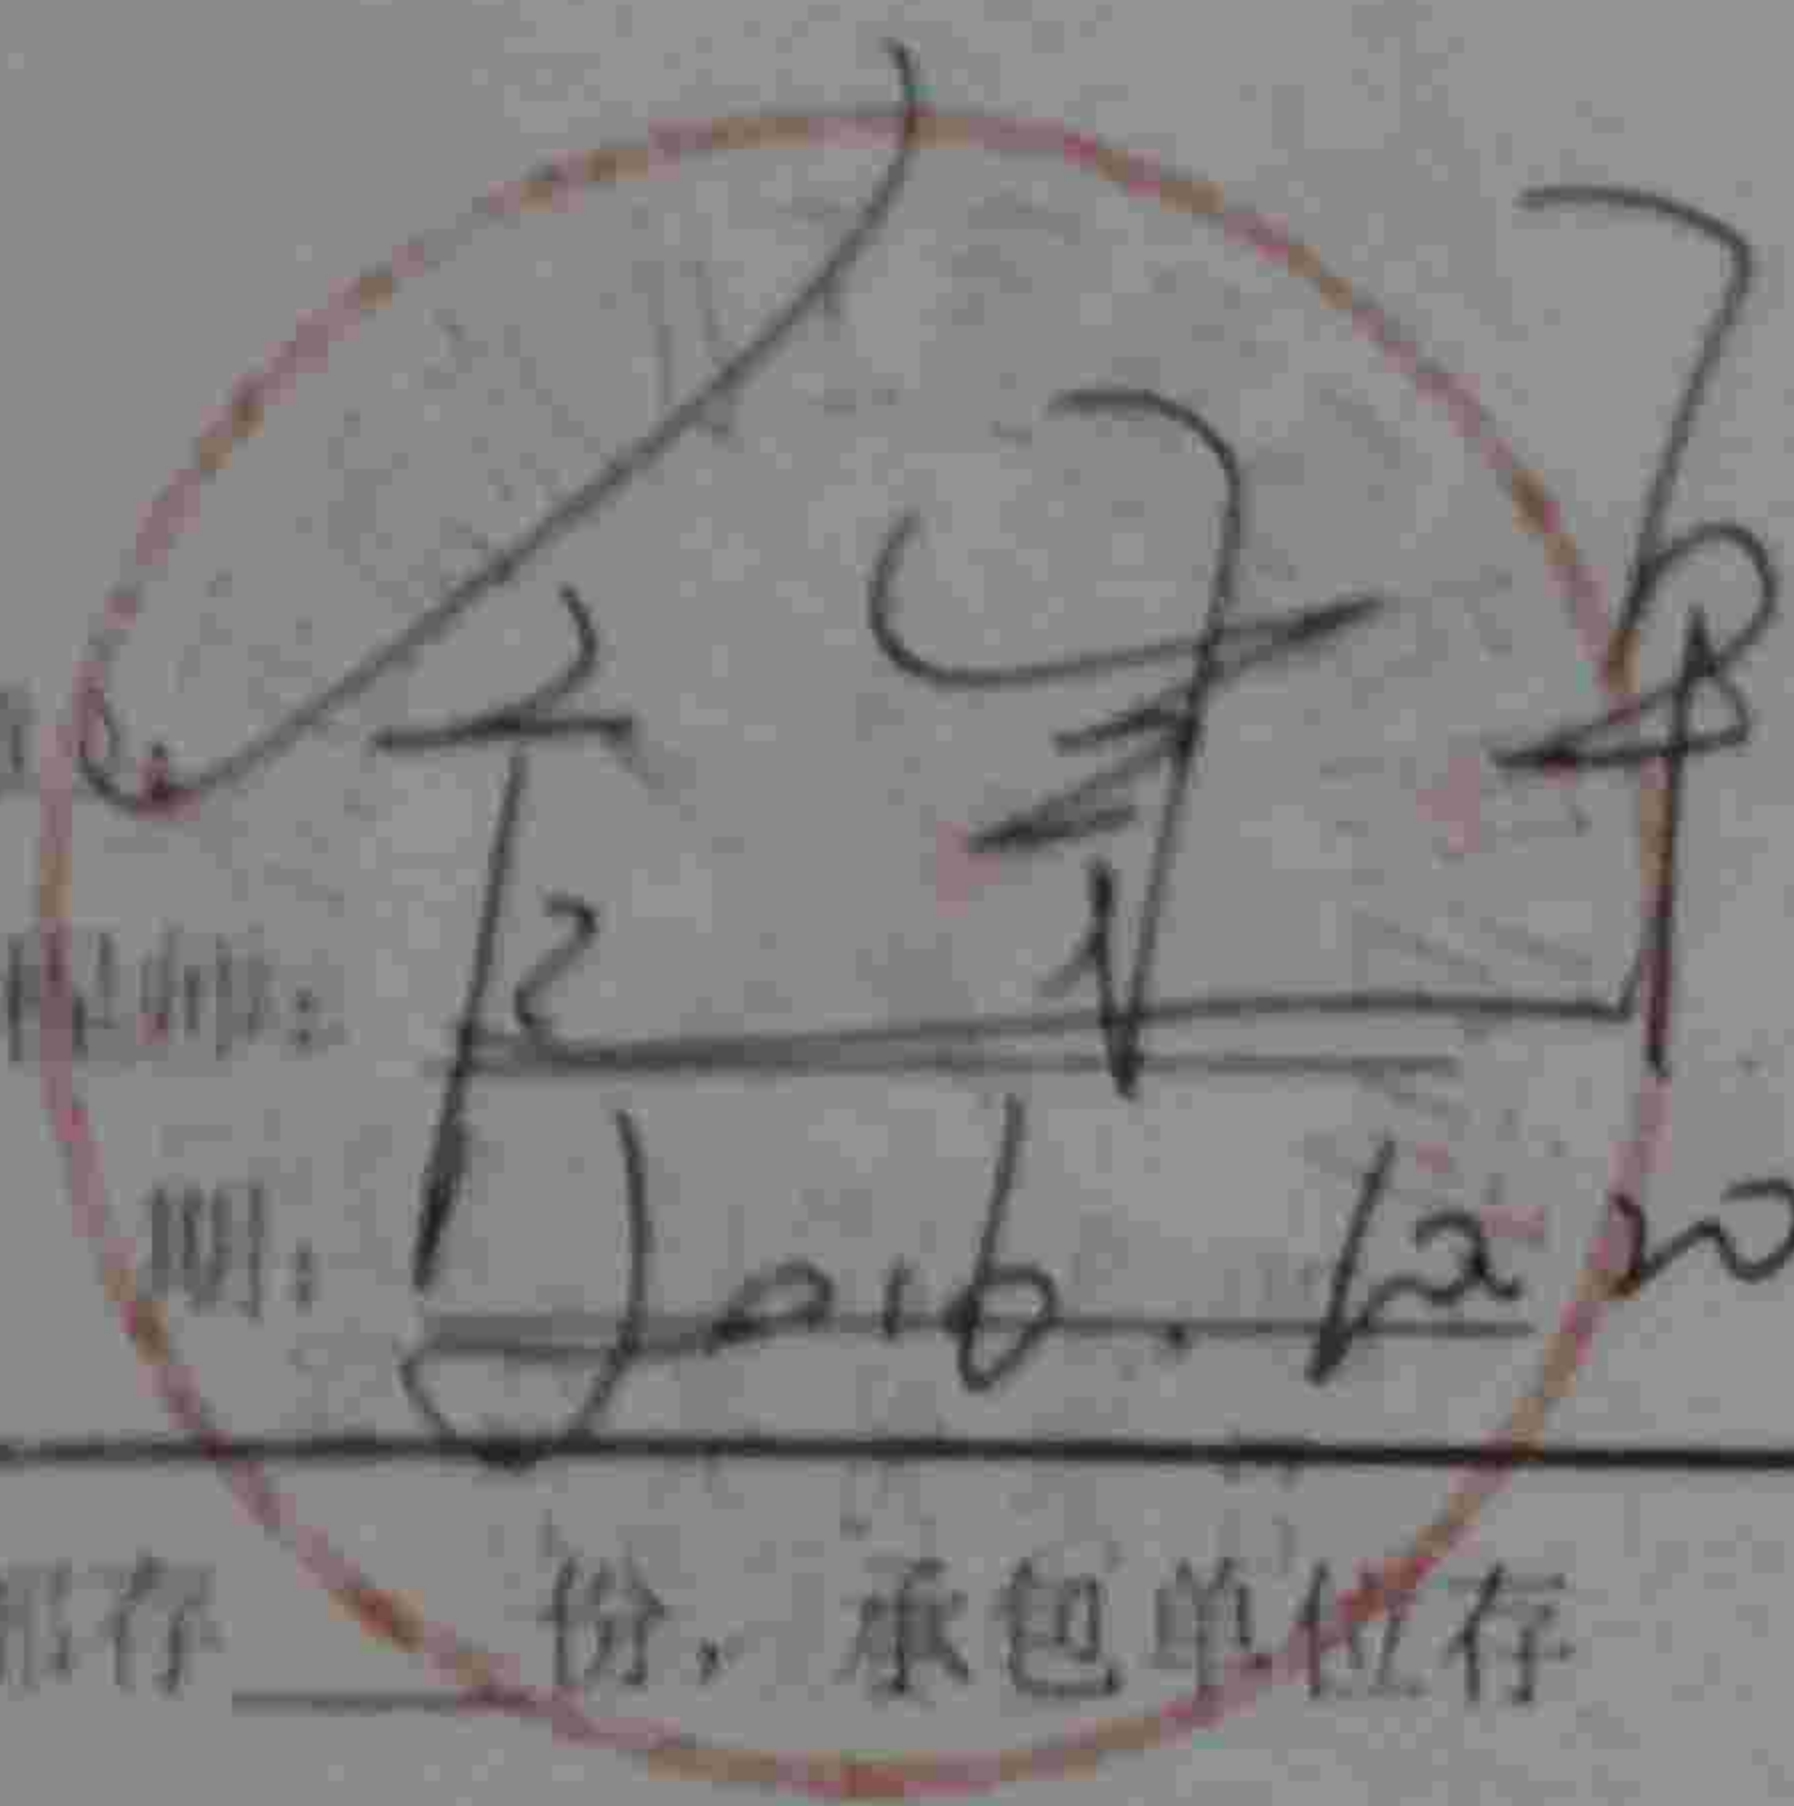

本表 (含附件) 一式        份, 由承包项目部填报, 监理项目部存        份, 承包单位存        份。