

安全整改通知单


工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DMLZ-002

致：秦皇岛港城电力工程有限公司

主题：关于临时用电安全的问题；

内容：在现场巡视过程中发现你单位电焊机临时用电所使用的电线不符和安全施工制度要求，现要求你单位严格按照临时用电规范立即整改，并报业主及监理验收。

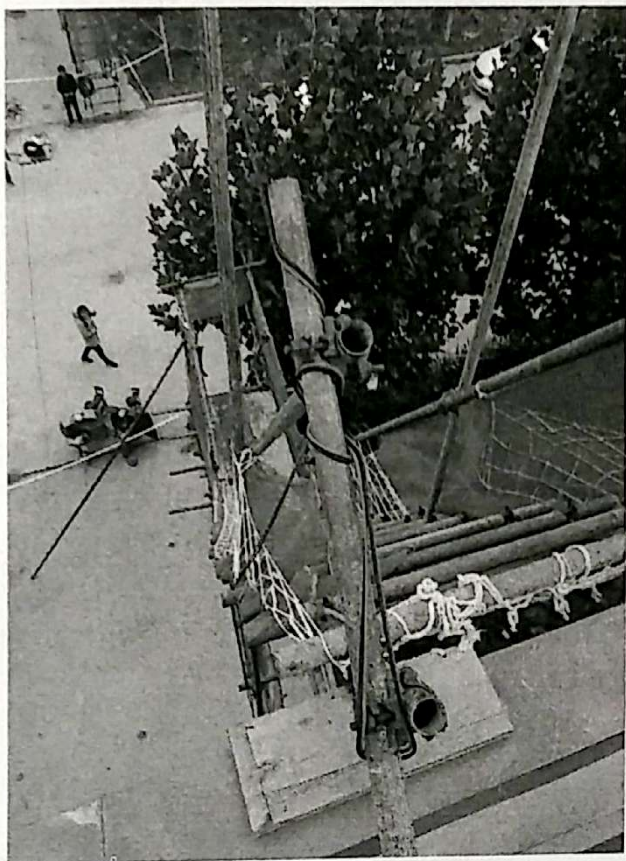

限 2 个工作日内回复。

项目监理机构 (章):

总/副总/专业监理工程师:

日

期:



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 1 份。