

监理工程师通知单


工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DMLZ-005

致：秦皇岛港城电力工程有限公司

主题：关于 3*400 高压电缆头损坏的问题；

内容：业主和监理在现场巡视中发现预制仓内集电线路柜中的 3*400 高压电缆头外层绝缘胶皮破损，存在严重的安全隐患，请你单位务必立即更换，保证工程的施工质量。

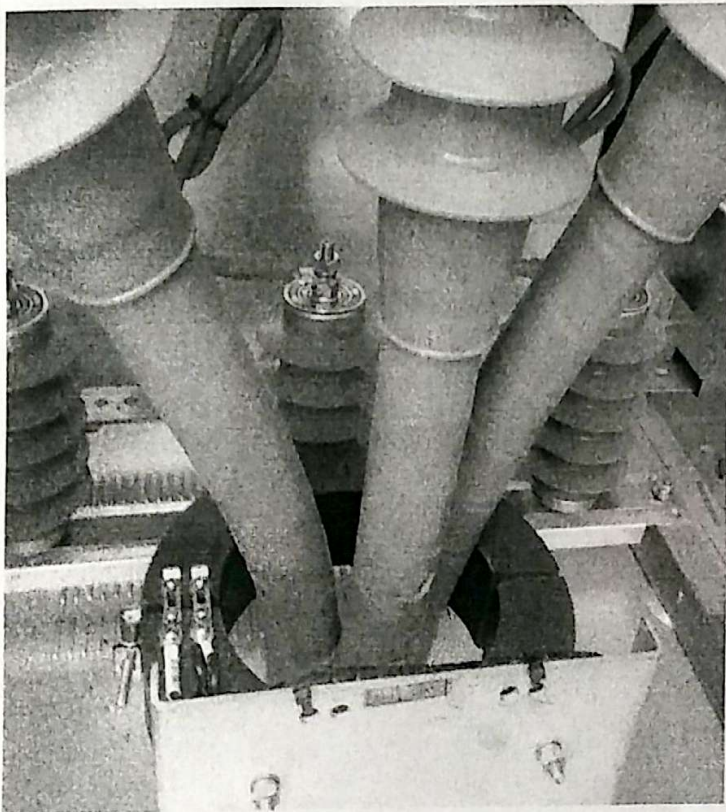

限 2 个工作日内回复。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日期：

2016.12.15

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 1 份。