

监理通知回复单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MWp (黑沿子一期) 光伏发电项目 编号: SXMB14-SG01-014

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM7-JLT01-009 的监理通知后, 已按要求完成了 桩帽防腐整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、除锈等级已达到设计规范要求, 验收合格;
- 2、防腐漆已按要求涂刷均匀, 未出现流挂、凝露、刷涂;

施工项目部 (章)

项目经理: 杨云虎

日期: 2016.11.18

监理项目部复查意见:


复查意见: 符合设计规范要求

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 孙志

日期: 2016.11.18

注: 本表一式 5 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存 3 份。

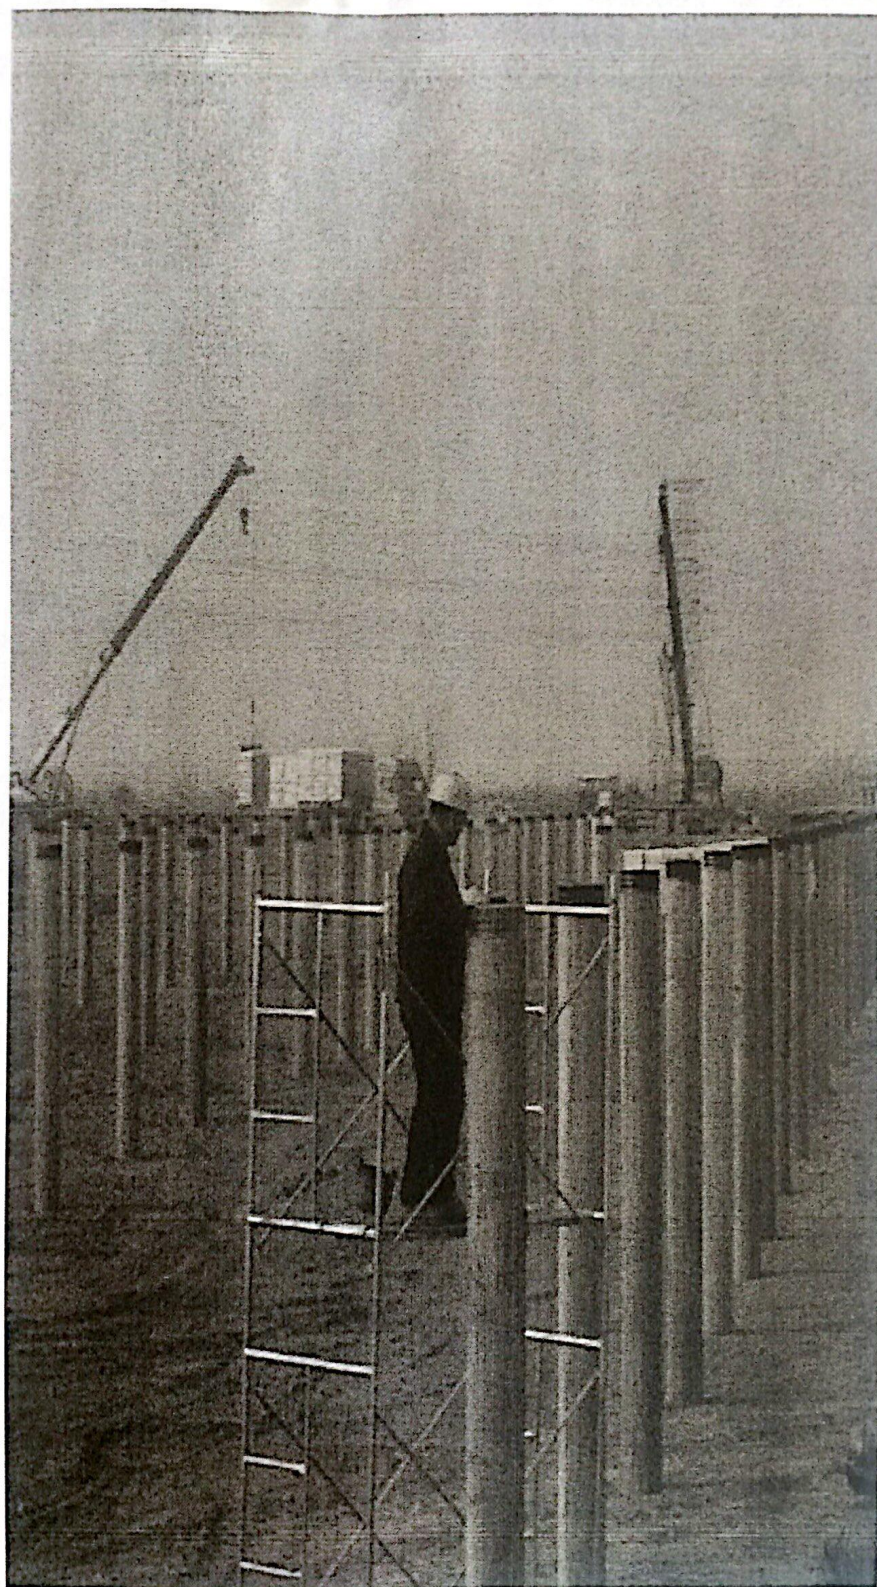

整片



整改后