

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MWp (黑沿子一期) 光伏发电项目 编 号: SXMB14-SG01-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM7-JLT01-013 的监理通知后, 已按要求完成了 26#、30#池塘打桩施工质量控制 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、已对南北轴线扭曲管桩进行整改;
- 2、桩头防腐除锈已按要求达到 sa2.5 级;

施工项目部 (章)

项目经理:

日 期:

2016.12.5

监理项目部复查意见:

经复查符合设计及相关规范要求

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师:

日

期

2016.12.06

注: 本表一式 5 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存 3 份。

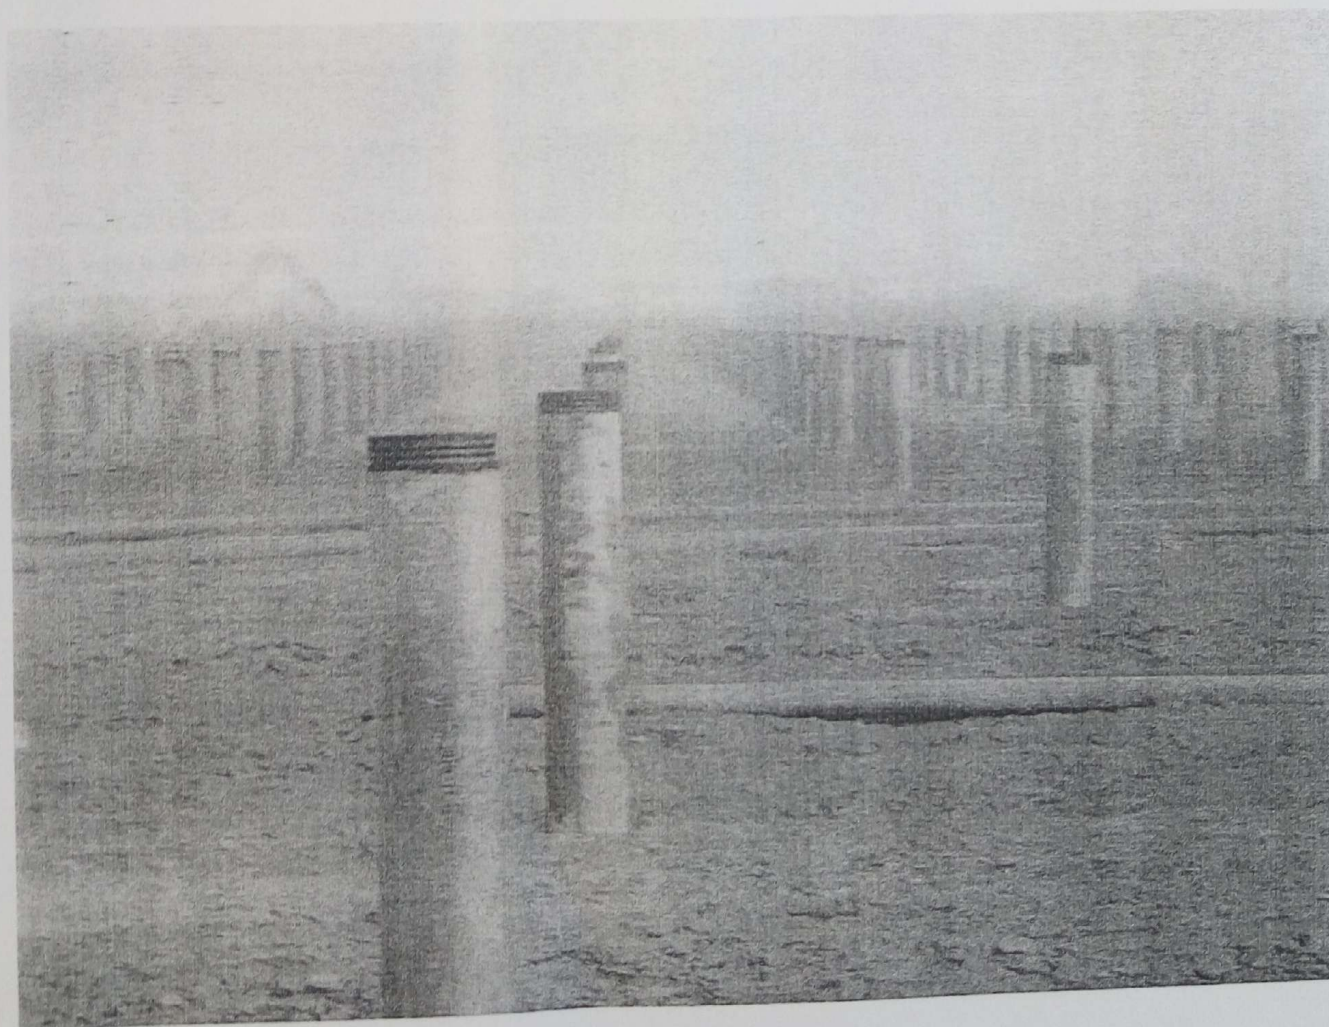

整改前



已对 30#池塘管桩进行整改



桩头防腐按要求达到 sa2.5 级

整改后.