

监理通知回复单

工程名称:通威“渔光一体”唐山丰南 100Wp(黑沿子一期)光伏发电项目 编号: SXMB14-SG01-025

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到了编号为 JXM7-JLT01-025 的监理通知后,正组织施工人员按要求对施工现场存在的质量问题进行自检,消缺整改,待全部检查整改完成后,将上报,予以复查。

附:正在整改过程中照片

施工项目部(章)

项目经理:

日期:

监理项目部复查意见:

经查看,施工人员正按要求进行消缺,消缺整改,要加大整改消缺力度,整改完成后,上报我方进行验收。

监理项目部


专业监理工程师

日期:

注:本表一式 5 份,由施工项目部填报,业主项目部、施工项目部各一份,监理项目部存 3 份。



1、对逆变器接线进行检查

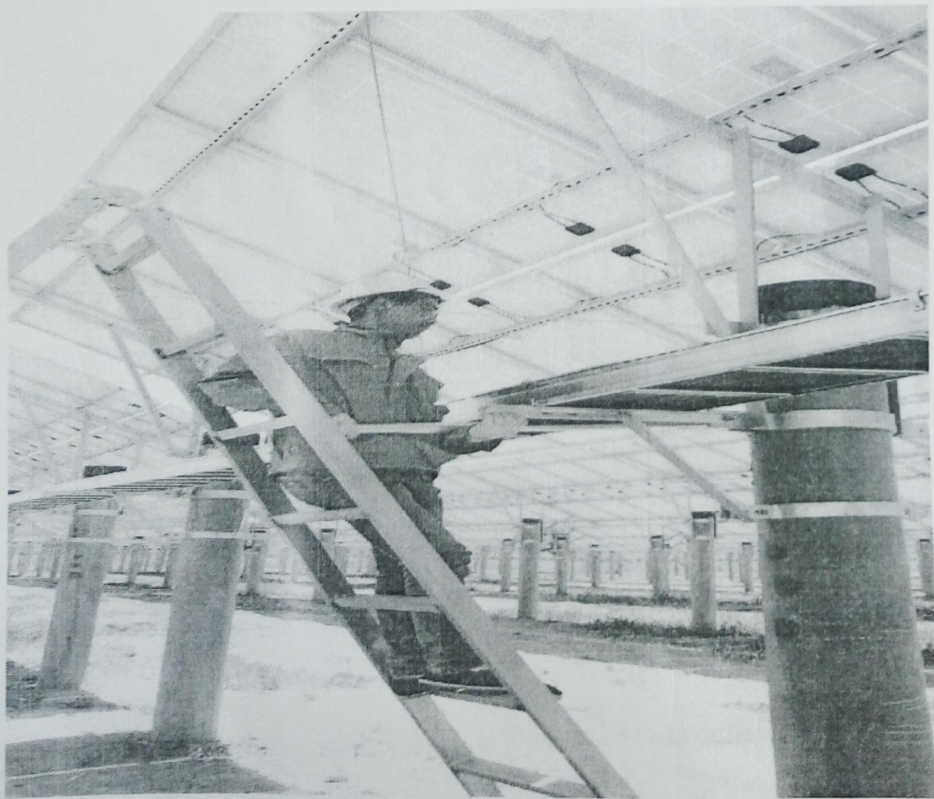

2、对桥架出现高低差现象进行整改