

监理通知单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-TZD - 20170427

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目施工项目部：

事由：关于贵司施工规范相关事宜

内容：

- 1、部分项目汇流箱内部未做防火泥封堵，要求全部项目排查整改；
- 2、接地线缆不符合规范，要求全部项目按照图纸要求整改；
- 3、桥架盖板部分未固定，要求全部项目全部排查整改；
- 4、桥架固定螺丝生锈，要求全部项目全面整改；

现要求贵司对以上问题进行整改，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

附件共 3 页，请于 2017 年 04 月 30 日前填报回复单。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：（李维军）

日期：2017 年 04 月 27 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


汇流箱内部未用防火泥封堵



接地线缆不符合规范



桥架电缆外漏

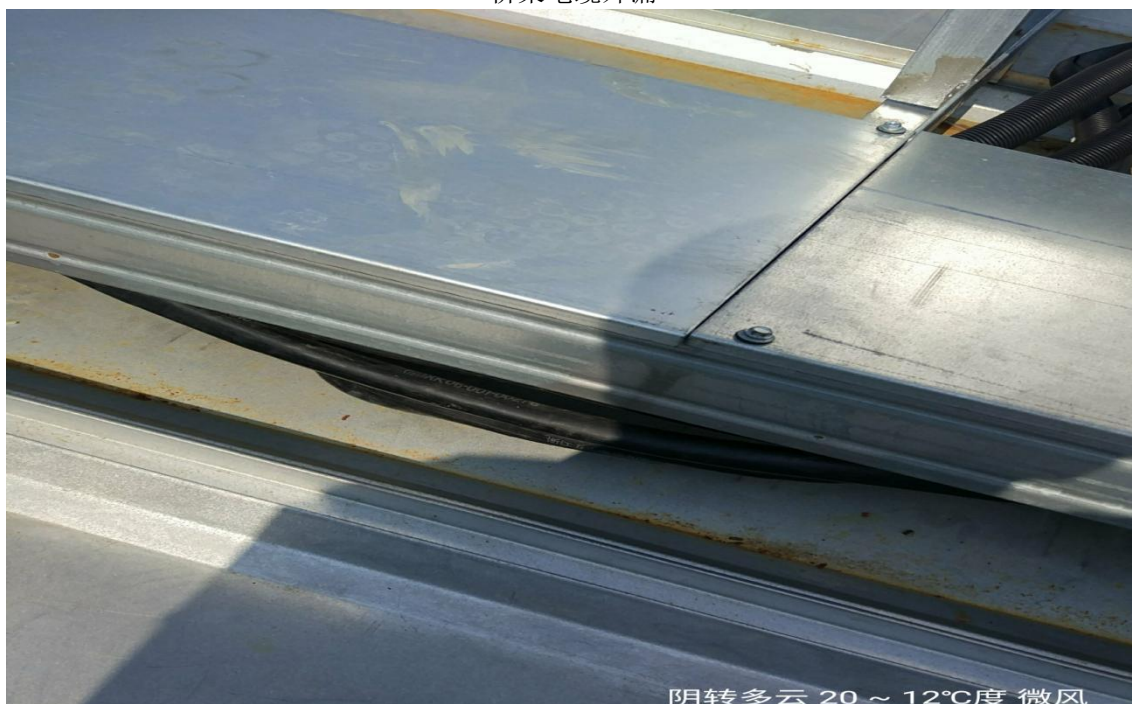

接地线缆不符合规范



桥架固定螺丝生锈



桥架未接地

