

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—014

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：


事由：66KV 升压站室外电缆沟浇筑事宜

内容：

监理项目部经巡检发现 66KV 升压站室外电缆沟浇筑不符合冬季施工措施要求，现场模板内有积雪，未处理就进行浇筑施工，特此通知江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部上报施工处理方案。

综上所述，要求你单位立即停止施工并进行整改，整改合格后经我监理单位验收合格后再进行浇筑。

附件：

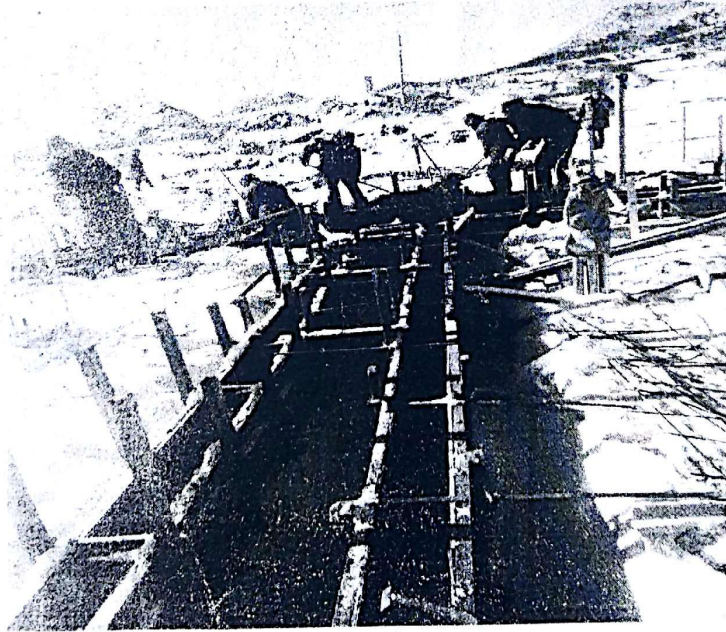



项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日 期



2016.11.23

注：本表一式3份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、
承包单位各一份。