

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—019

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：



事由：王三沟光伏场区电缆沟回填事宜


内容：

经我监理单位巡查发现，你单位在王三沟光伏场区电缆沟回填时，未按照设计图纸要求对电缆进行铺沙盖砖，并且未经过报验便擅自回填，要求你单位立即进行整改。

注：该分项工程不进行整改，其相对应的分项工程隐蔽资料我监理单位不予盖章签字。

附件：

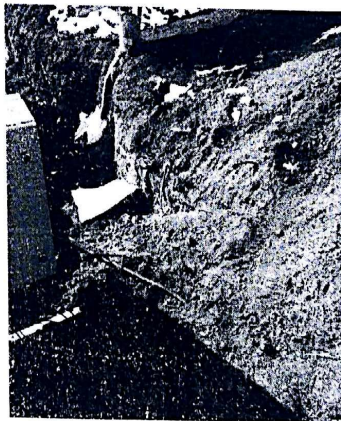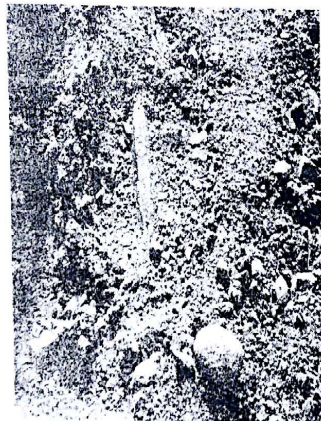


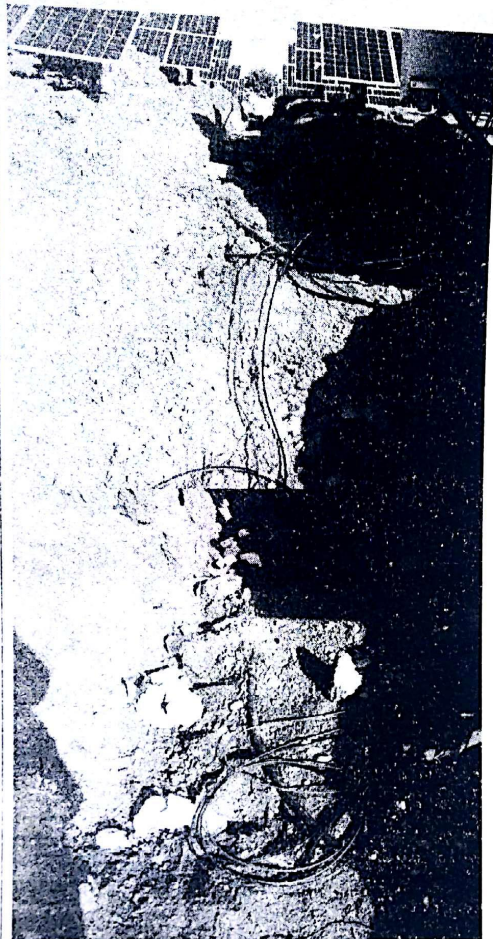

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016.12.3



注：本表一式3份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。