

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-008

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：


事由：联合镇、王三沟光伏场区质量隐患整改事宜



内容：

1. 联合镇光伏场区电缆沟回填未经报验擅自回填。
2. 王三沟光伏场区电缆敷设不符合设计规范要求。
3. 王三沟光伏场区电缆沟深度不符合设计规范要求。
4. 王三沟光伏场区电缆敷设过程中无专用器具。

综上所述，要求总包单位 3 日内完成整改。

附件：

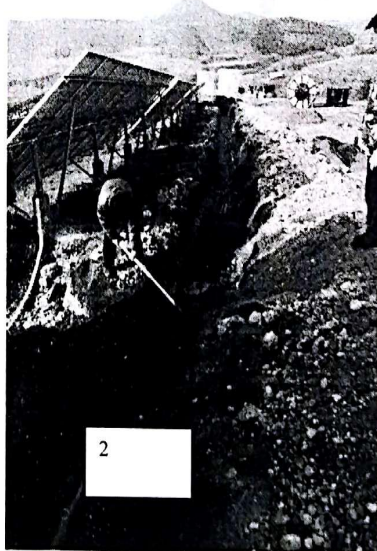

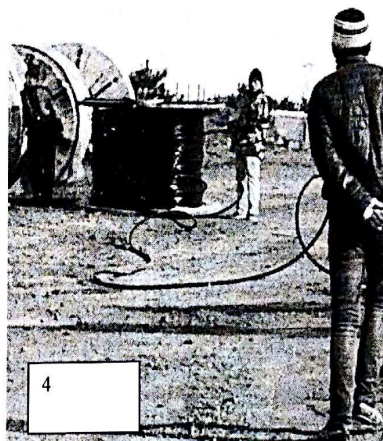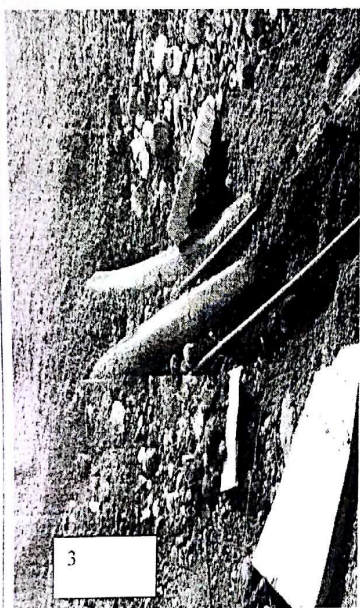

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日 期



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。