

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-022

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-022 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：已按照设计图纸要求进行接地极施工，加深入地深度

附件：图 1



监理项目部复查意见：

经现场专业人员进入施工现场复查，符合合格

整改单中要求在施工现场认真整改，合格后方可进行下道工序。

监理项目部(章) 总/专业监理工程师 日期: 2017.3.28

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份

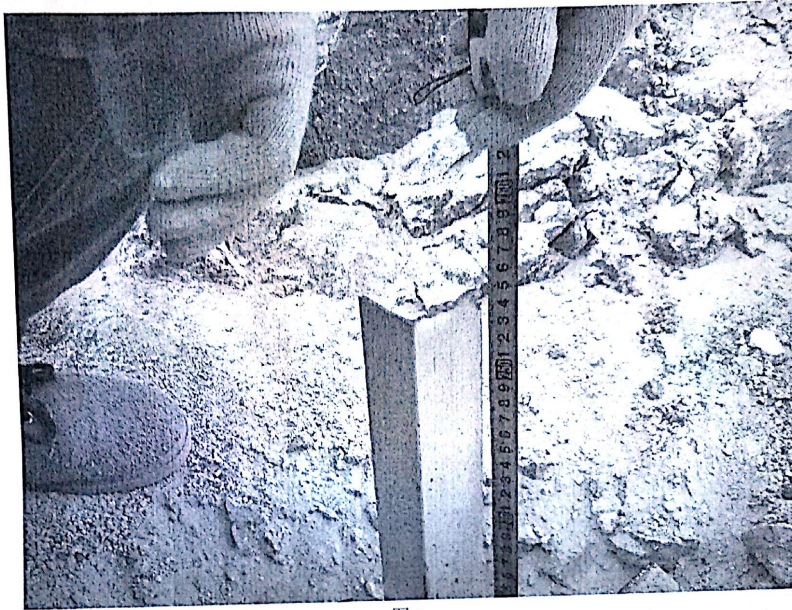


图 1