

监理通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CY-GF-HF-024

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-024 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

整改措施:

- 1、已将本次事故中未损坏的组件单独堆放, 检测完成前不投入使用。



监理项目部复查意见:

同意上述总包的要求, 将未检测的组件
板不得投入使用。



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 2 份

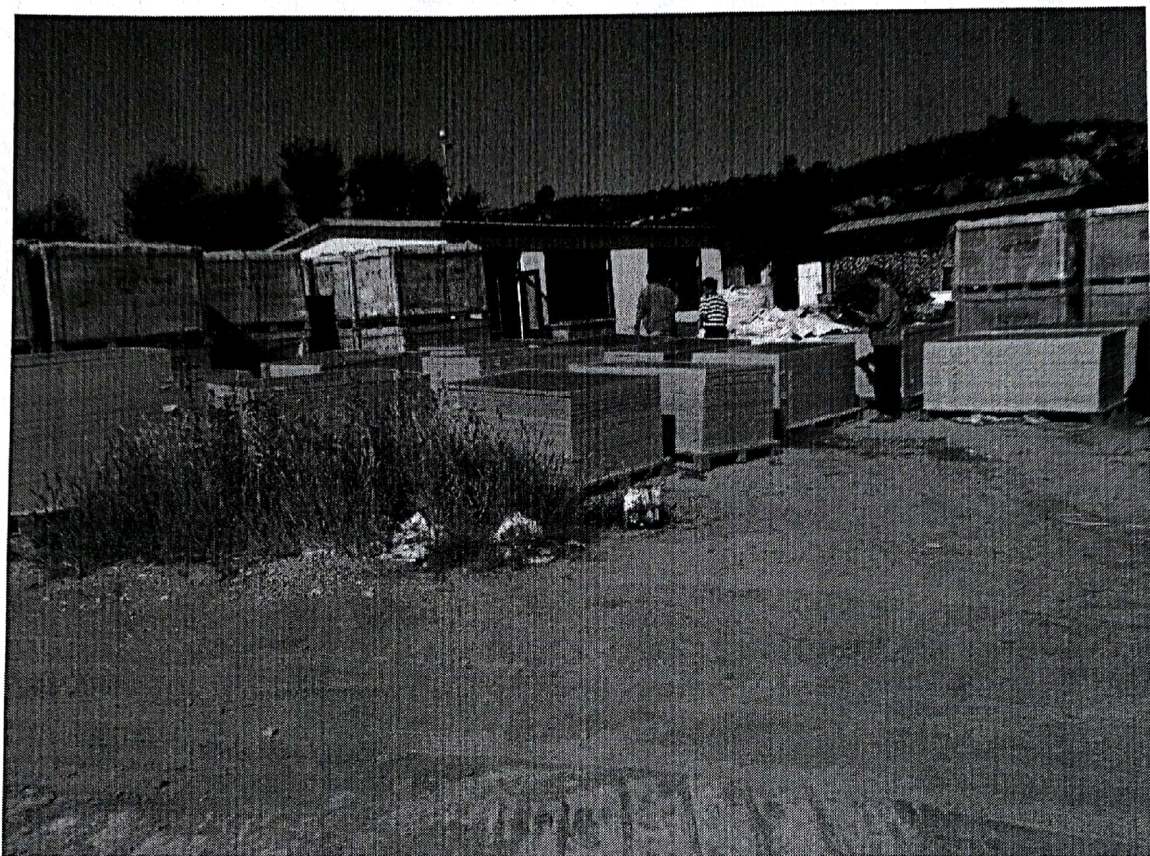


图 1