

监理通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CY-GF-HF-034

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-034 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

整改措施:

- 1、已报审今年入场的钢筋
- 2、已按照图纸要求更改盘螺用的钢筋笼主筋尺寸
- 3、盘螺钢筋已送检



监理项目部复查意见:

至今未报盘螺钢筋送检的第三次检测报告。



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 2 份

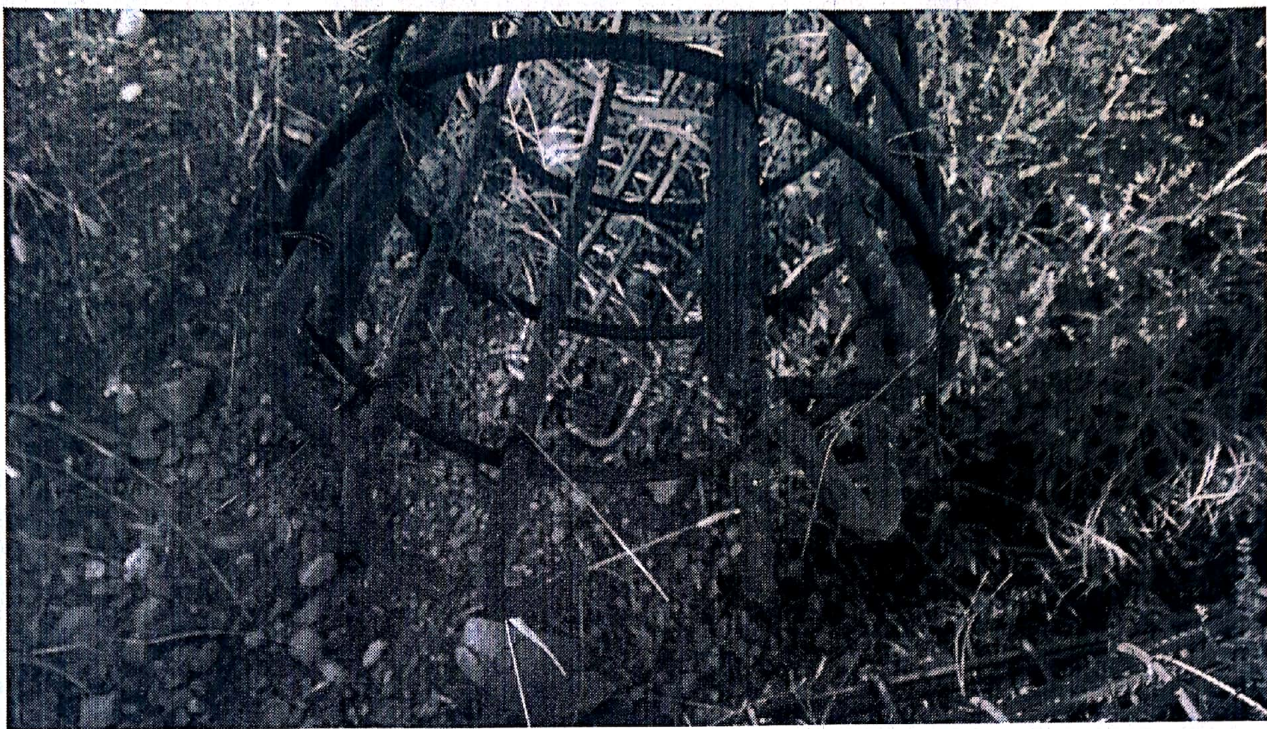


图 1

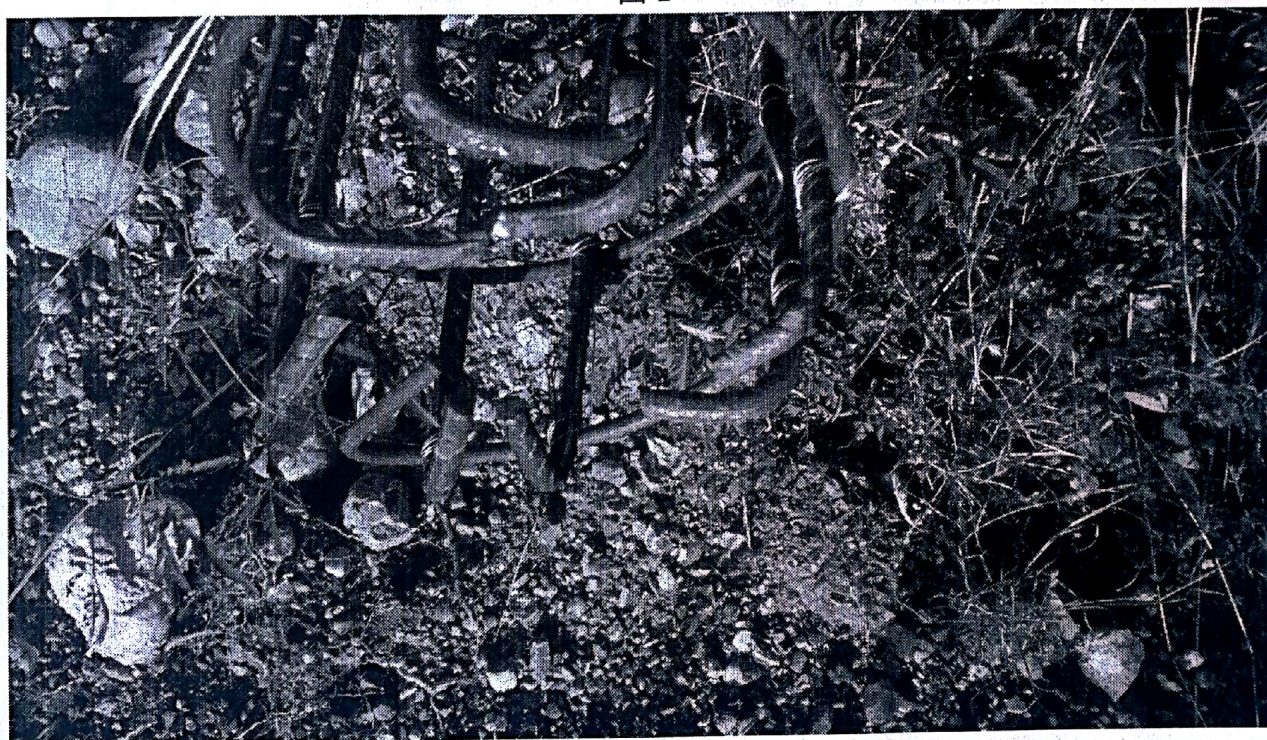


图 2