

监理通知回复单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 001 的监理通知单后，已按要求完成了光伏区组件安装处在的质量问题的整改工作，现上报，请予以复查。

详细内容：对支架、组件安装过程中，采用铁丝、绳索等进行捆绑部位都已全部整改到位。

附件：现场整改照片

施工项目部

项目经理：

日期：

2016.12.9

监理项目部复查意见：

经施工现场复查，整改内容已经全部整改完成，达到设计及规范要求。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

2016.12.9

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

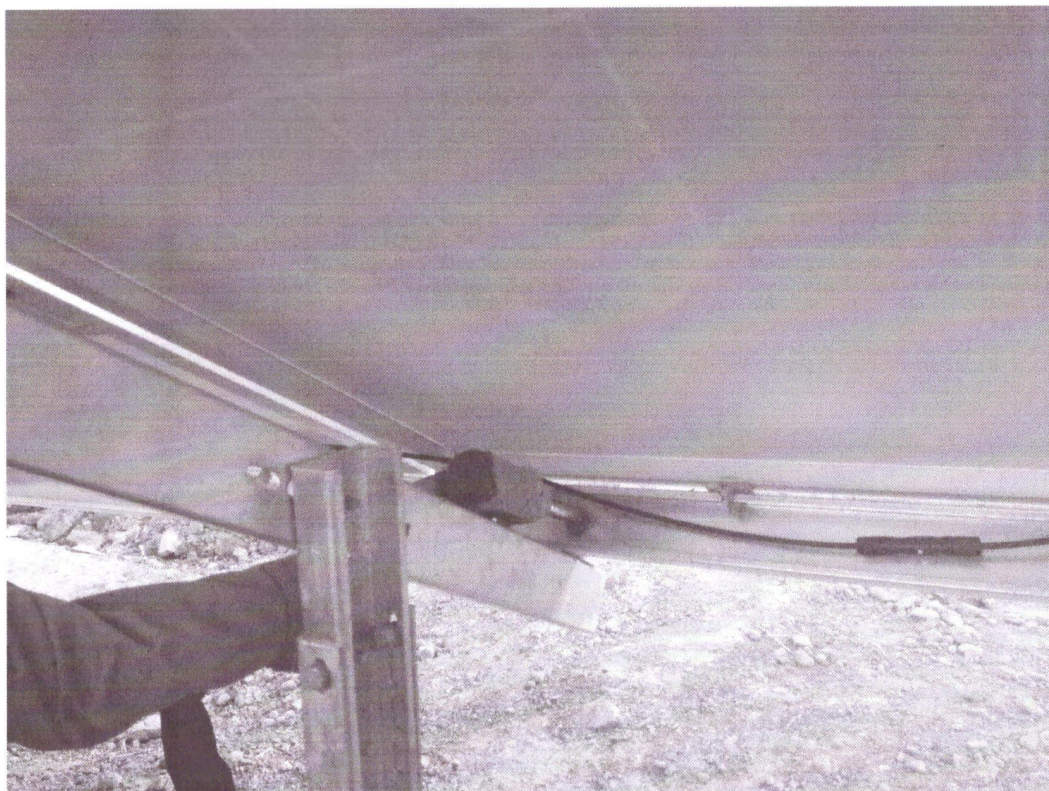

现场整改照片