

监理通知回复单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：002


致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 002 的监理通知单后，已按要求完成了光伏区支架与预埋件连接螺栓施工存在的质量问题的整工作，现上报，请予以复查。

详细内容：对支架安装过程中，发现部分支架与预埋件连接螺栓没有按照设计要求进行施工，部分后立柱与预埋件连接螺栓没有隔孔安装，甚至只上一个螺栓等情况，现已整改到位。

附件：现场整改照片

施工项目部
项目经理：
日期：

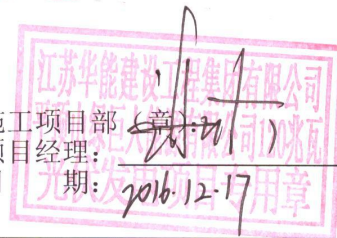



监理项目部复查意见：

经复查，整改内容符合设计及规范要求

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：
日期：



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

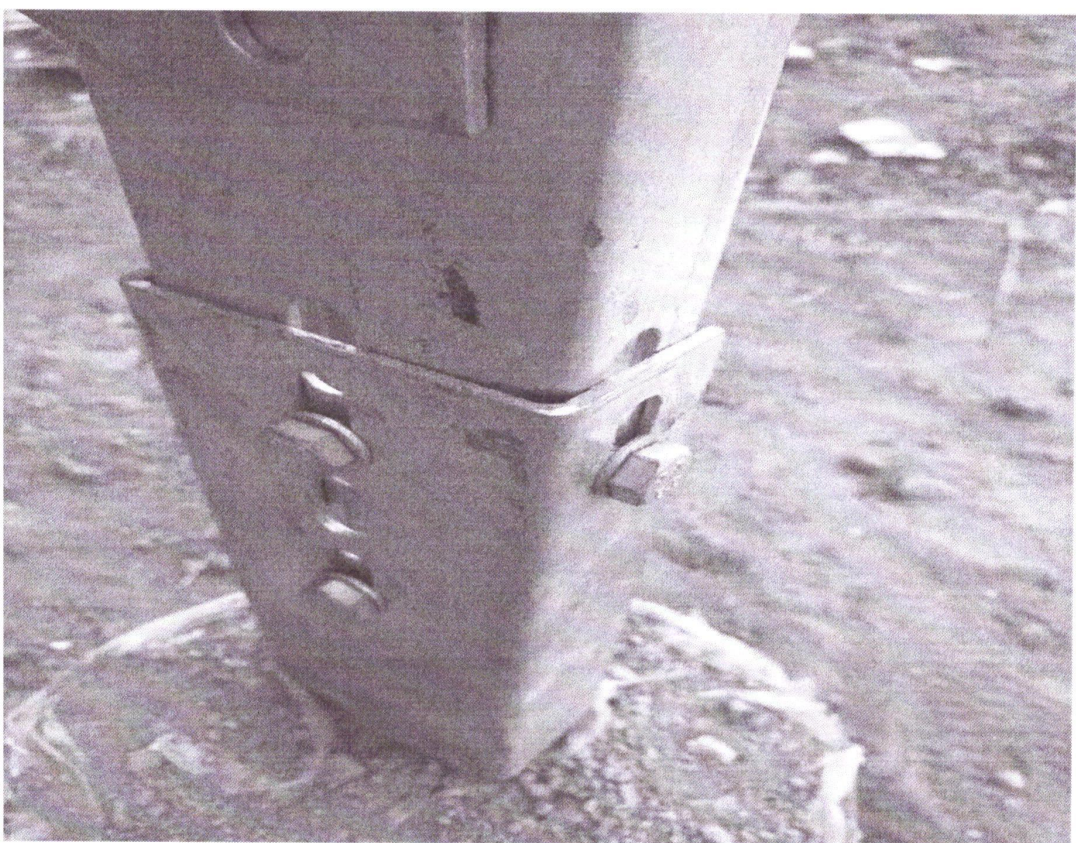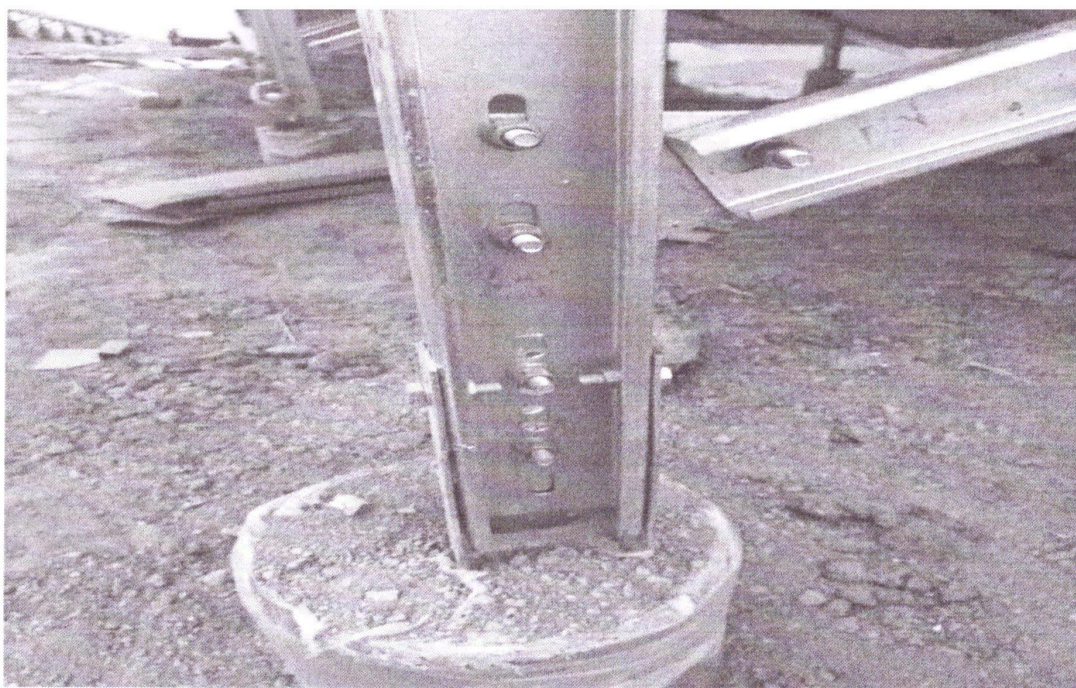

现场整改后照片