监理通知单回复单

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目　　编号: DGGF-HF170101

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 LZXNGF-JLTZ-04 的监理通知单后，已按要求完成了自查工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已联系施工队对 2#地块 5#子方阵接地施工进行排查，将不符合设计及规范 GB50169 要求的部位进行整改，并通知监理方复检。

附件：相关照片。

承包单位（章）：四川中民信电力工程设计有限公司

项目经理：

日　　期：

项目监理机构复查意见：

经复查问题已整改，符合规范要求

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：

日　　期：2017.7.3

填报说明：
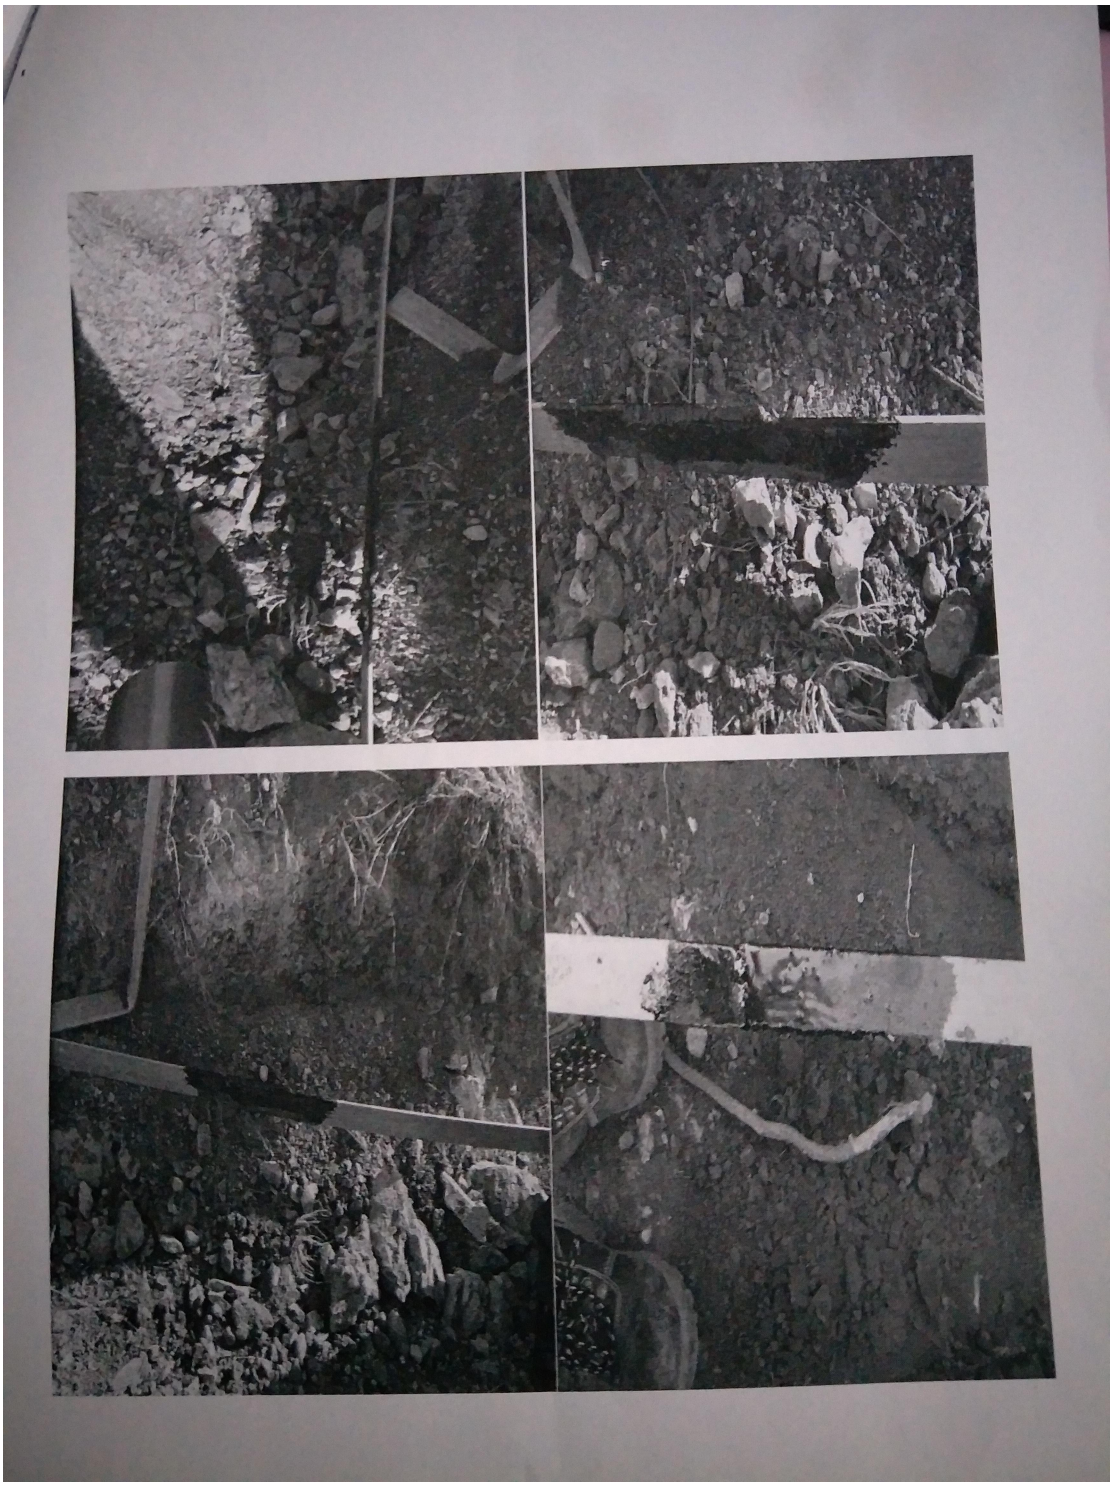
本表一式 2 份，由承包单位填报，项目监理机构、承包单位各一份。