

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-DZD-005


致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题:

关于开关站周边安全事宜

内容:

你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目, 开关站周边修坡防护措施不到位且无人现场安全管控, 出现交叉作业现象, 存在较大安全隐患。

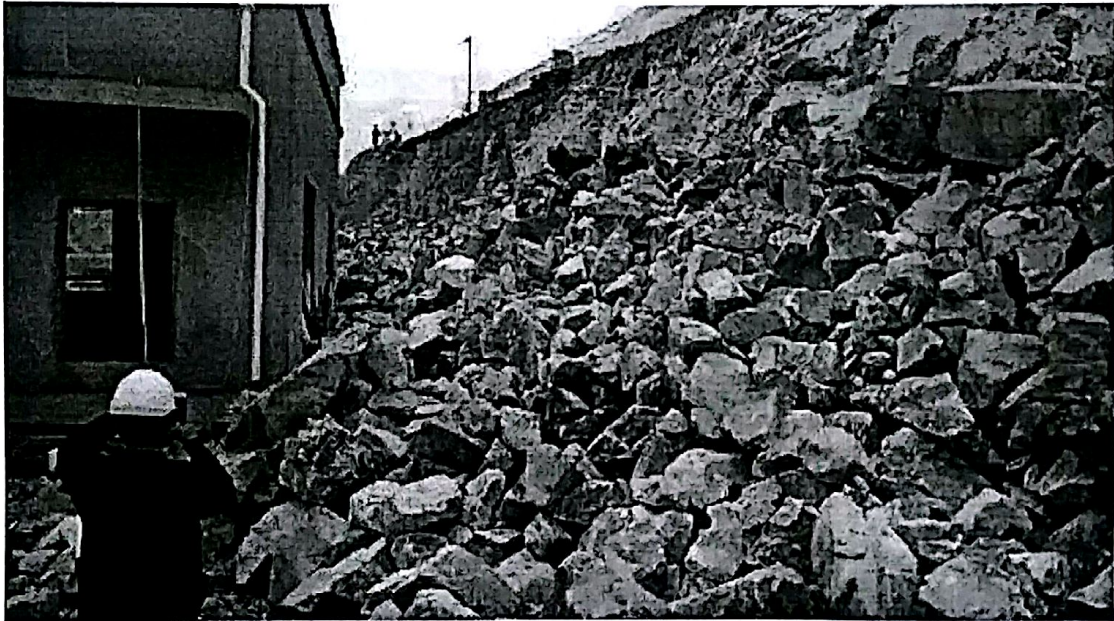

现要求你单位及时采取相关防护措施, 并设专人现场安全监管, 避免交叉作业, 同时对现场成品进行保护; 明后天阴雨天气, 应防止雨天滑坡等不确定因素, 避免场内设施及人员的损伤。

限 1 个工作日内完成, 并给予回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。